


[illegible][illegible]

План подвального этажа

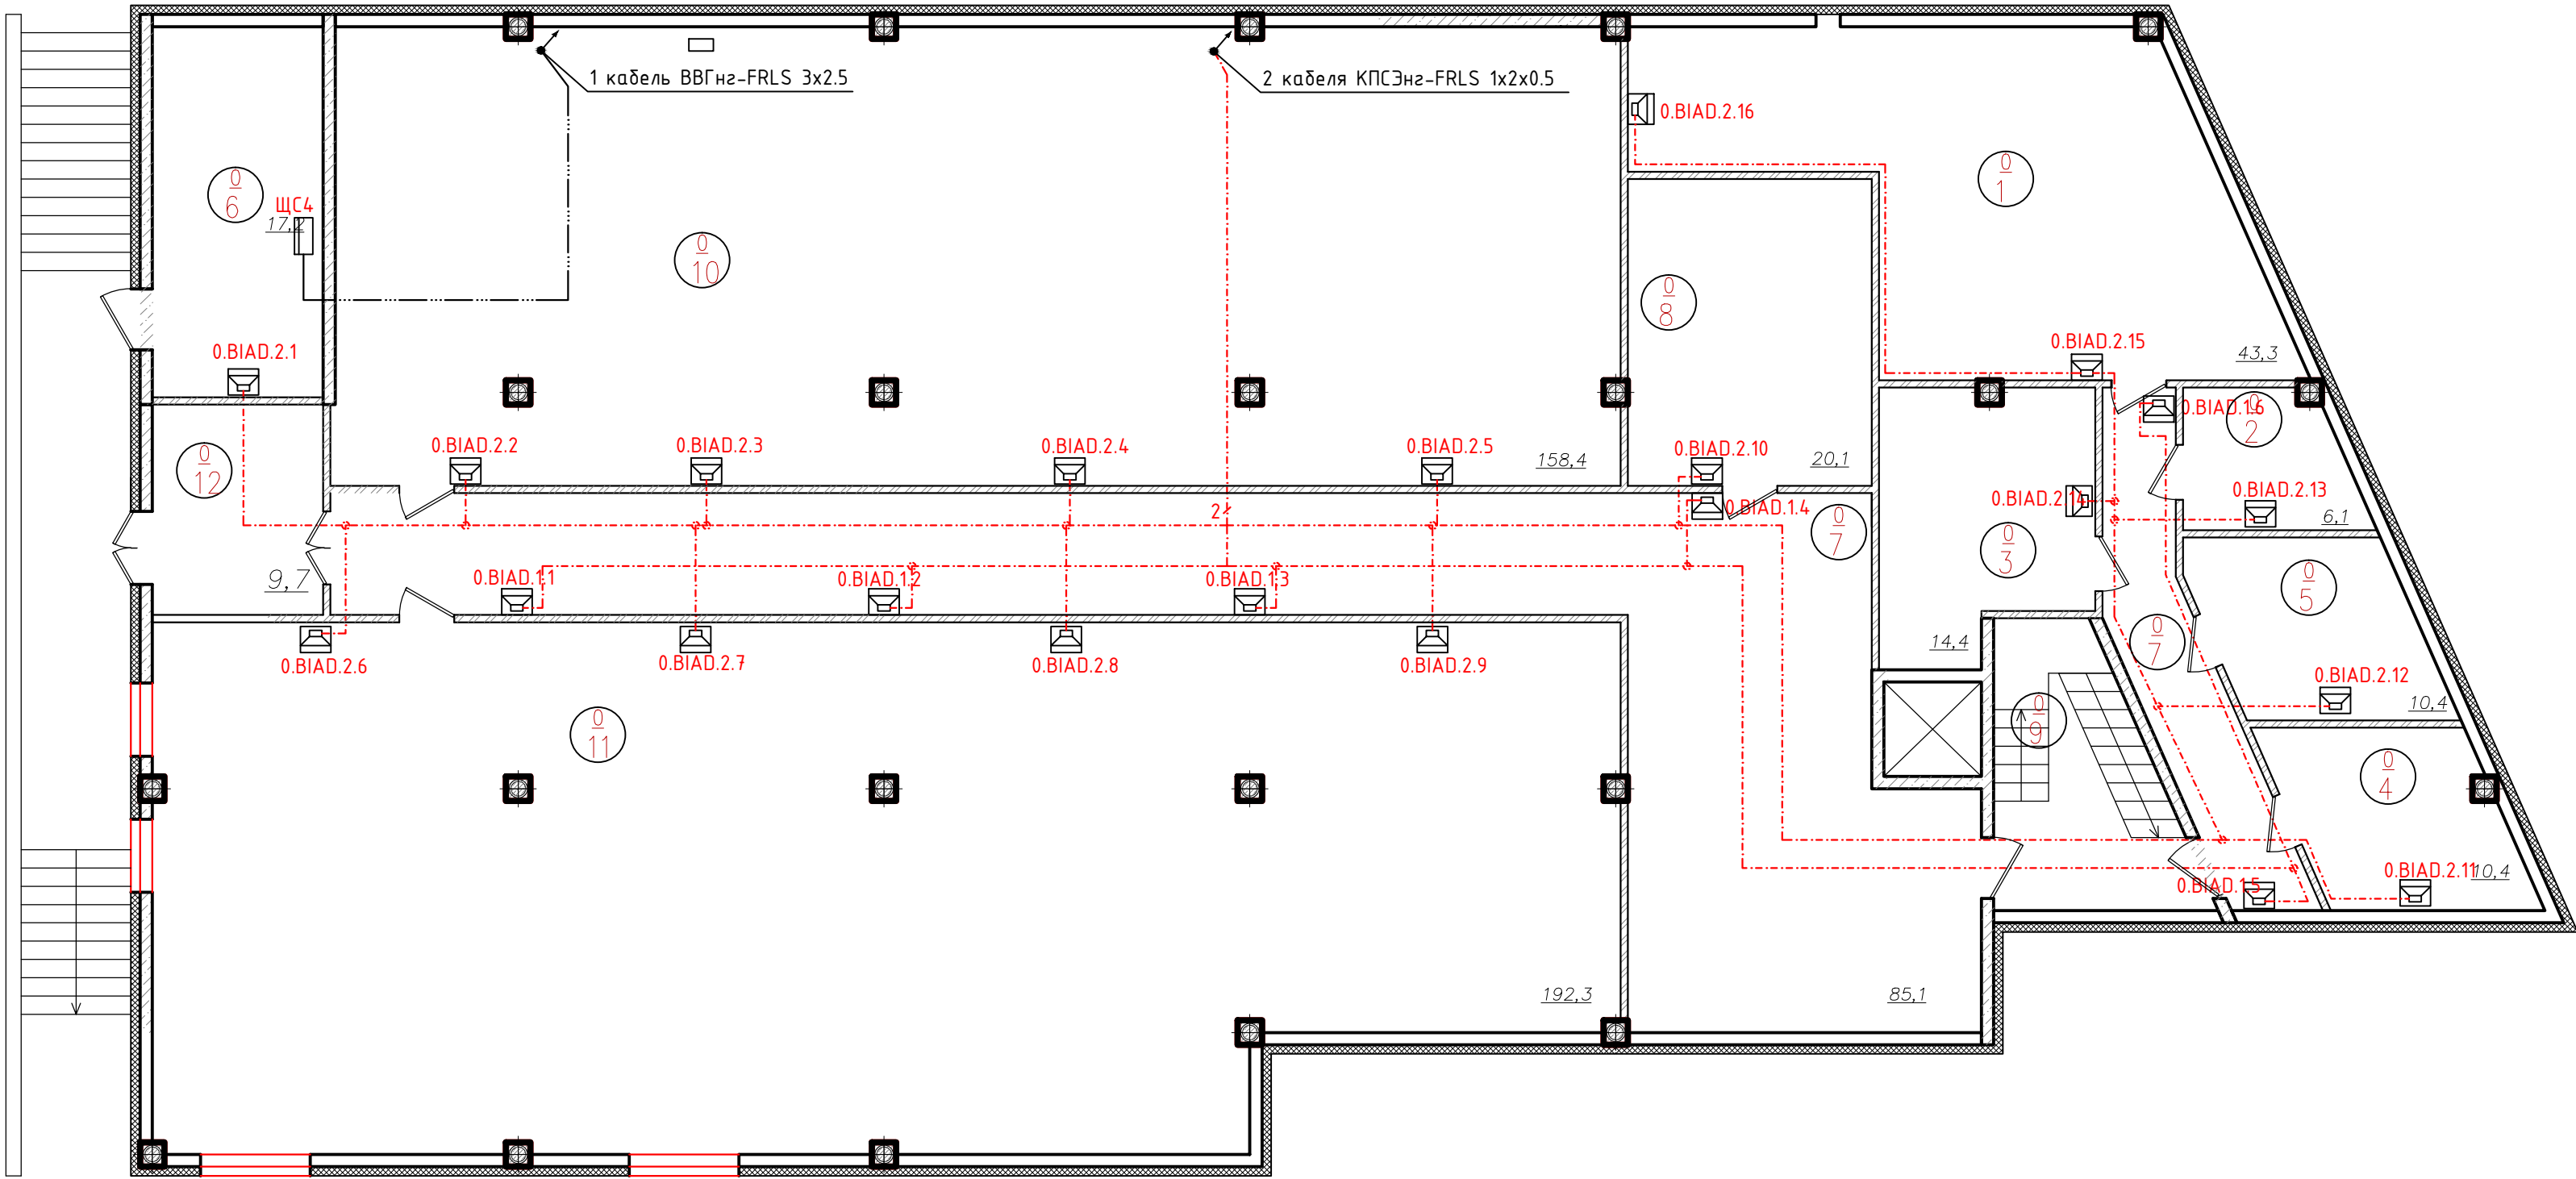


Экспликация помещений подвала

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Венткамера		
2	Кладовая инвентаря		
3	Подсобное помещение		
4	Водомерный узел		
5	Кладовая люминесцентных ламп		
6	Электрощитовая		
7	Коридор		
8	Технические помещения		
9	Лестница		
10	Технические помещения		

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
11	Технические помещения		
12	Тамбур		
	Общая площадь		

- Примечания:
1. Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 2. Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 3. Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Порфирьев			2014		ПД	4	17
Проверил									
Утвердил									
						Схема оборудования и кабельной сети СРОУЭ. План подвального этажа			




Примечания:

1. Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
2. Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
3. Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ			
Изм.	Колуч	Лист	№Док.	Подпись	Дата				
Разработал	Порфирьев			2014	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов	
Проверил						ПД	5	17	
Утвердил									
					Схема оборудования и кабельной сети СРОУЭ. План 1 этажа				

План 2 этажа

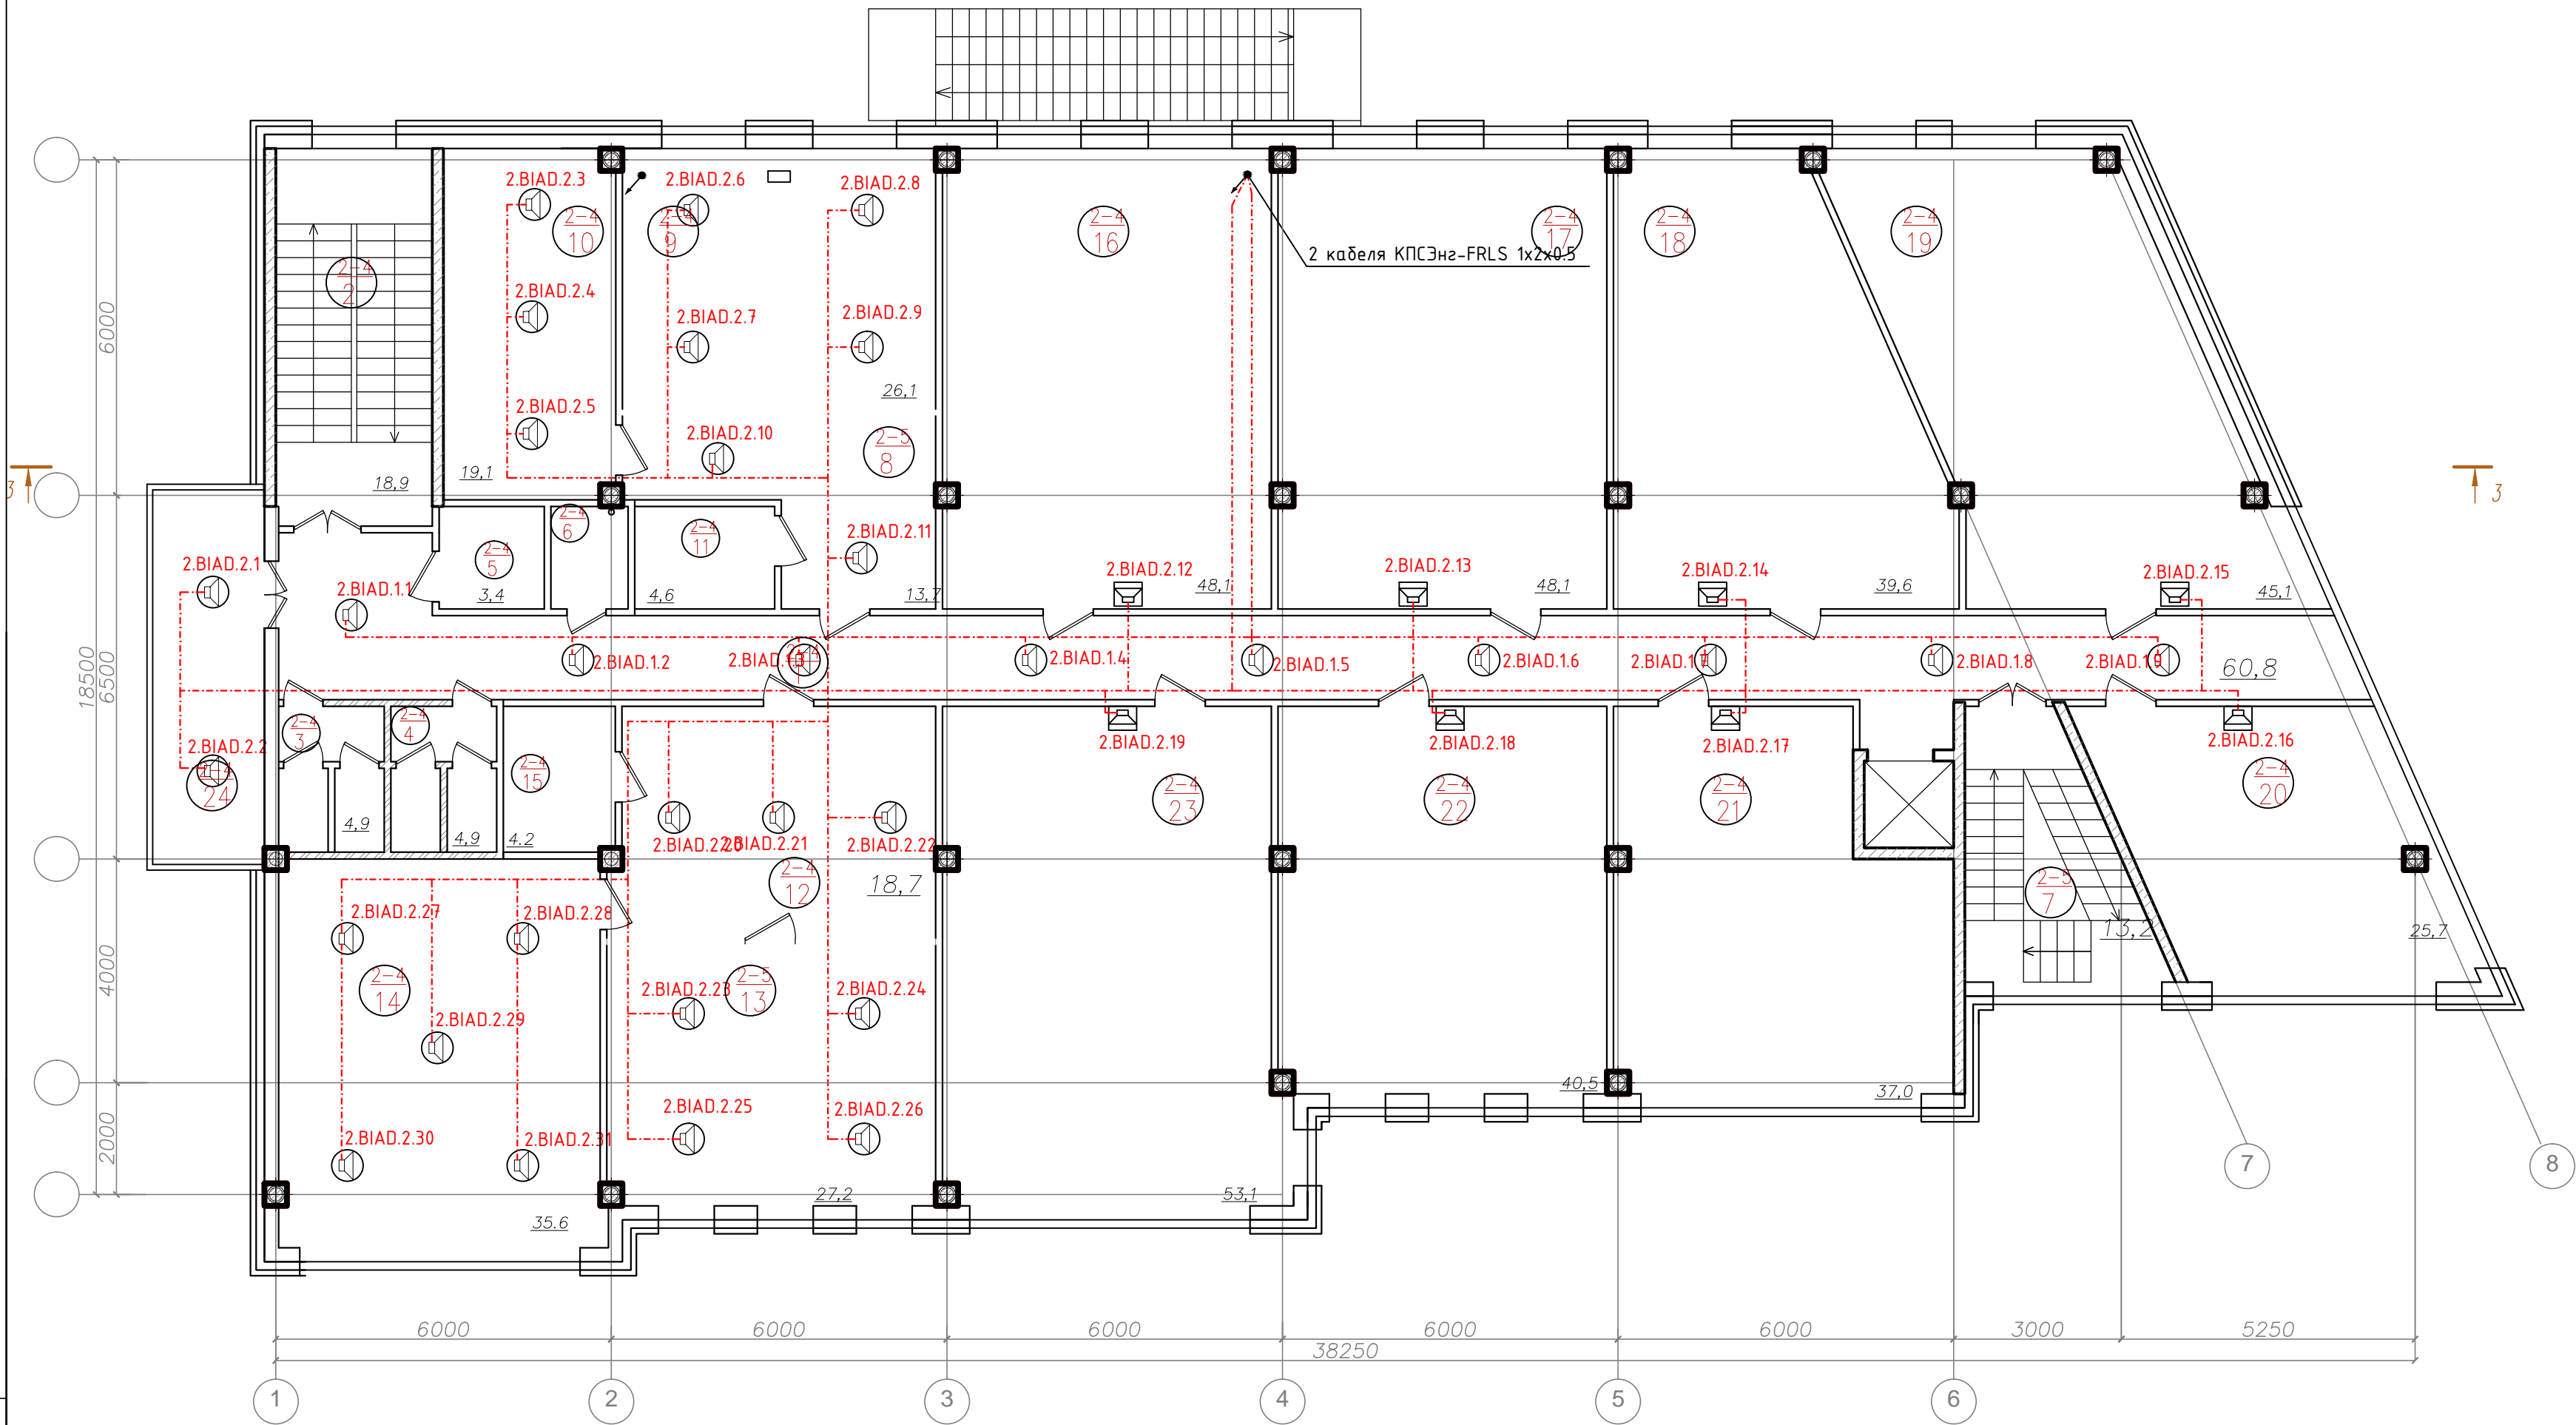


Экспликация помещений типового (2-5) этажа

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Коридор			Офис ?1				16	Офис 3		
2	Лестница			8	Приемная			17	Офис ?4		
3	Санузел мужской			9	Кабинет 1			18	Офис ?5		
4	Санузел женский			10	Кабинет 2			19	Офис ?6		
5	Санузел для МГН			11	Комната приема пищи			20	Офис ?7		
6	Комната удорожного инвентаря			Офис ?2				21	Офис ?8		
7	Лестница			12	Приемная			22	Офис ?9		
				13	Кабинет 1			23	Офис ?10		
				14	Кабинет 2			24	Комната отдыха		
				15	Комната приема пищи			Общая площадь			

- Примечания:
1. Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 2. Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 3. Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Порфирьев			2014		ПД	6	17
Проверил									
Утвердил						Схема оборудования и кабельной сети СРОУЭ. План 2 этажа			

План 3-го этажа

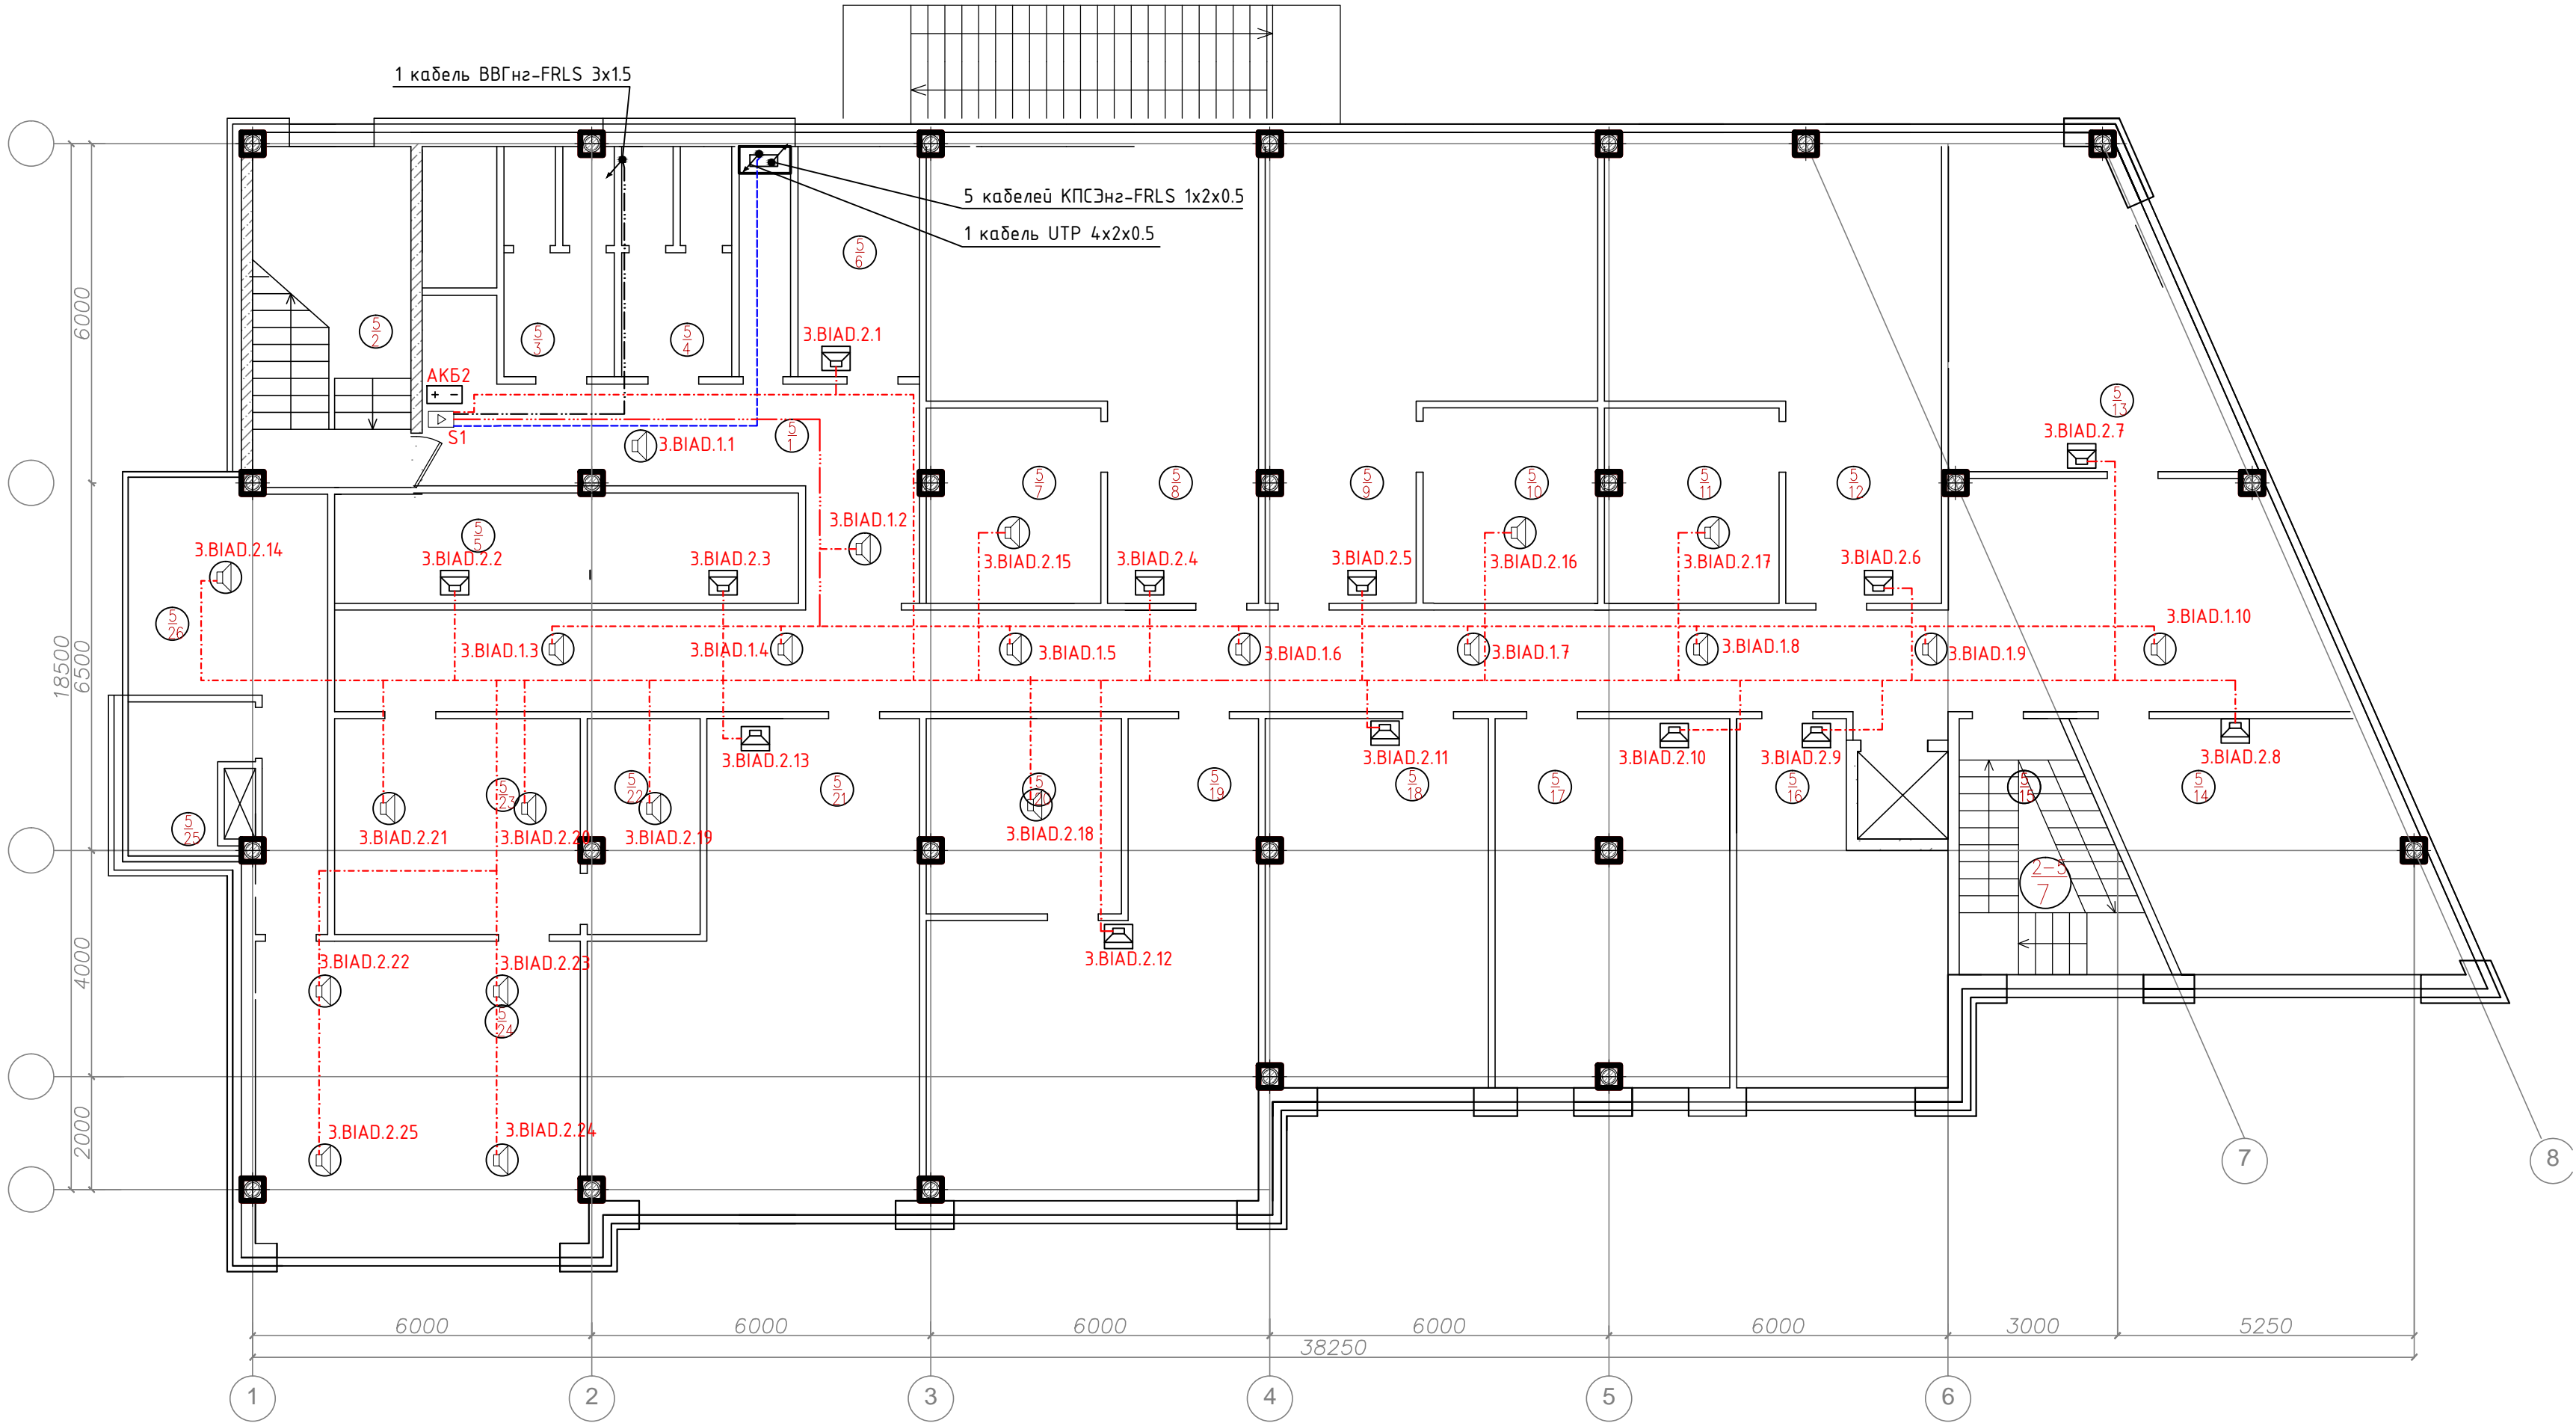


Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Коридор			11	Офис ?6			21	Офис ?16		
2	Лестница			12	Офис ?7			22	Кухня		
3	Санузел мужской			13	Офис ?8			23	Офис ?17		
4	Санузел женский			14	Офис ?9			24	Офис ?18		
5	Комната удорожного инвентаря			15	Офис ?10			25	С/У		
6	Офис ?1			16	Офис ?11			26	Комната отдыха		
7	Офис ?2			17	Офис ?12						
8	Офис ?3			18	Офис ?13						
9	Офис ?4			19	Офис ?14						
10	Офис ?5			20	Офис ?15						

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

							02-14-СС.СРОУЭ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Порфирьев			2014			ПД	7	17
Проверил										
Утвердил						Схема оборудования и кабельной сети СРОУЭ.				
								План 3 этажа		

План 4-го этажа

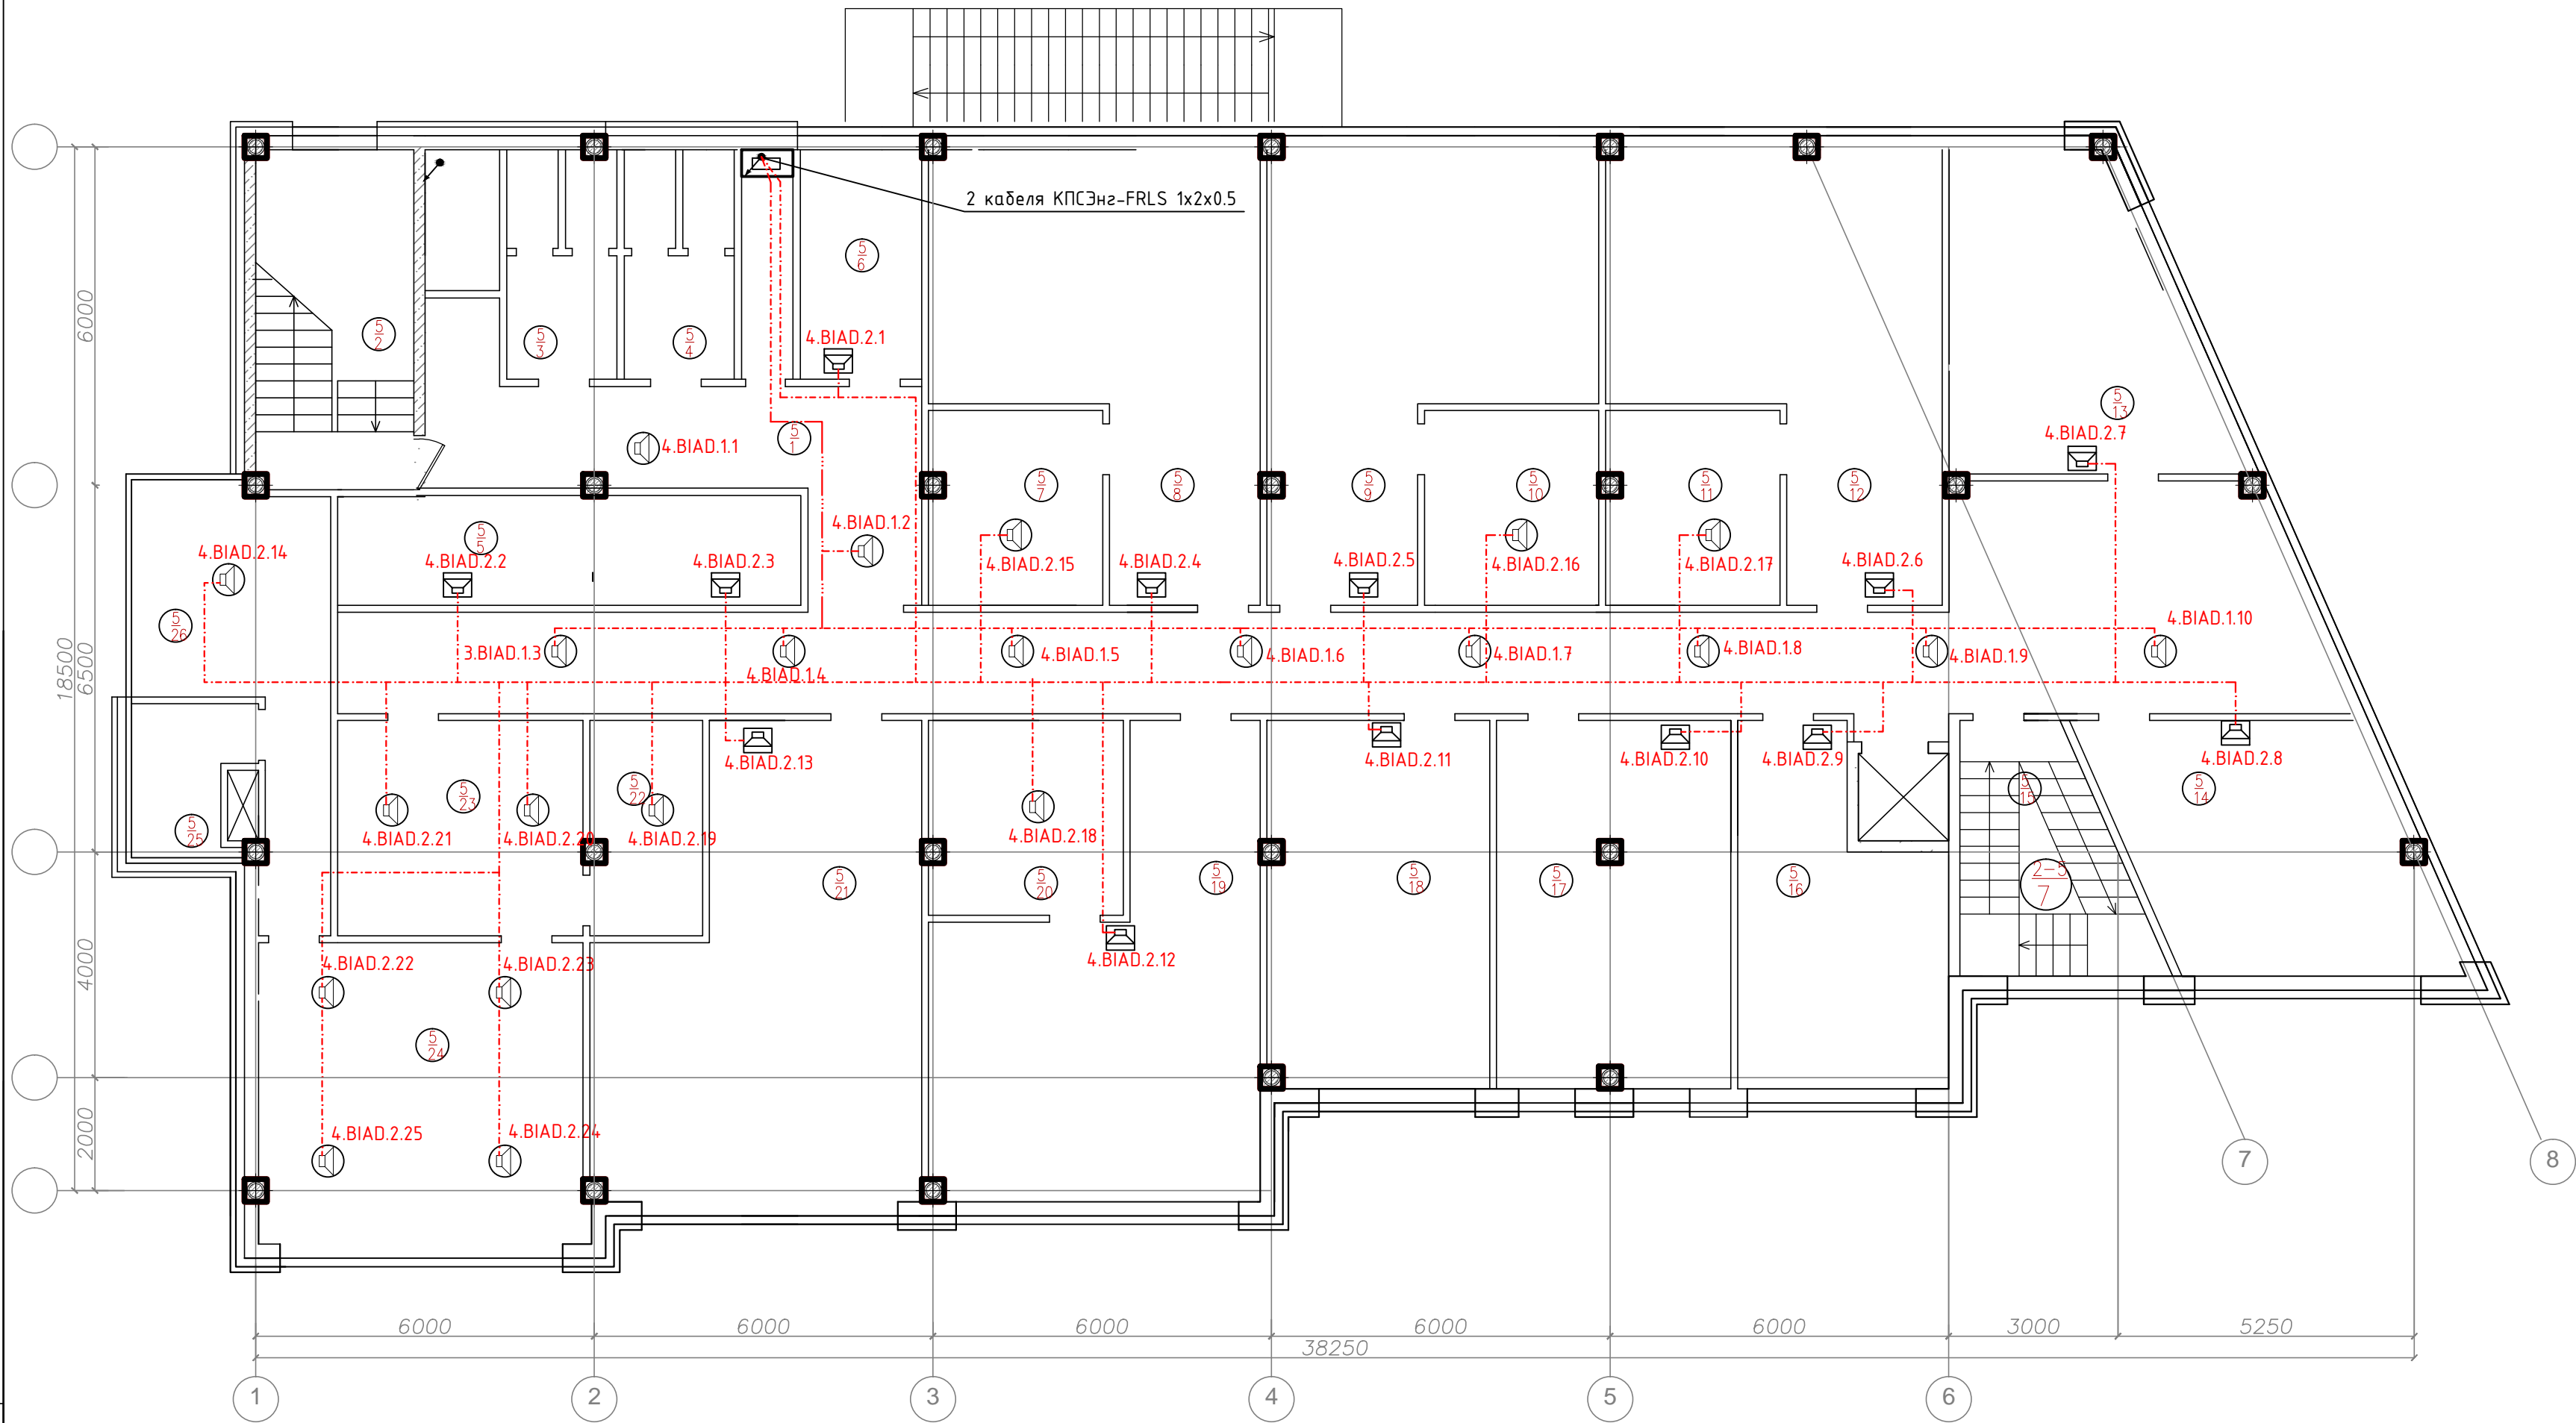


Экспликация помещений типового (2-5) этажа

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Коридор			Офис ?1				16	Офис 3		
2	Лестница			8	Приемная			17	Офис ?4		
3	Санузел мужской			9	Кабинет 1			18	Офис ?5		
4	Санузел женский			10	Кабинет 2			19	Офис ?6		
5	Санузел для МГН			11	Комната приема пищи			20	Офис ?7		
6	Комната удорочного инвентаря			Офис ?2				21	Офис ?8		
7	Лестница			12	Приемная			22	Офис ?9		
				13	Кабинет 1			23	Офис ?10		
				14	Кабинет 2			24	Комната отдыха		
				15	Комната приема пищи			Общая площадь			

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата					
Разработал		Порфирьев			2014	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		Стадия	Лист	Листов
Проверил								ПД	8	17
Утвердил										
						Схема оборудования и кабельной сети СРОУЭ. План 4 этажа				

План 5-го этажа

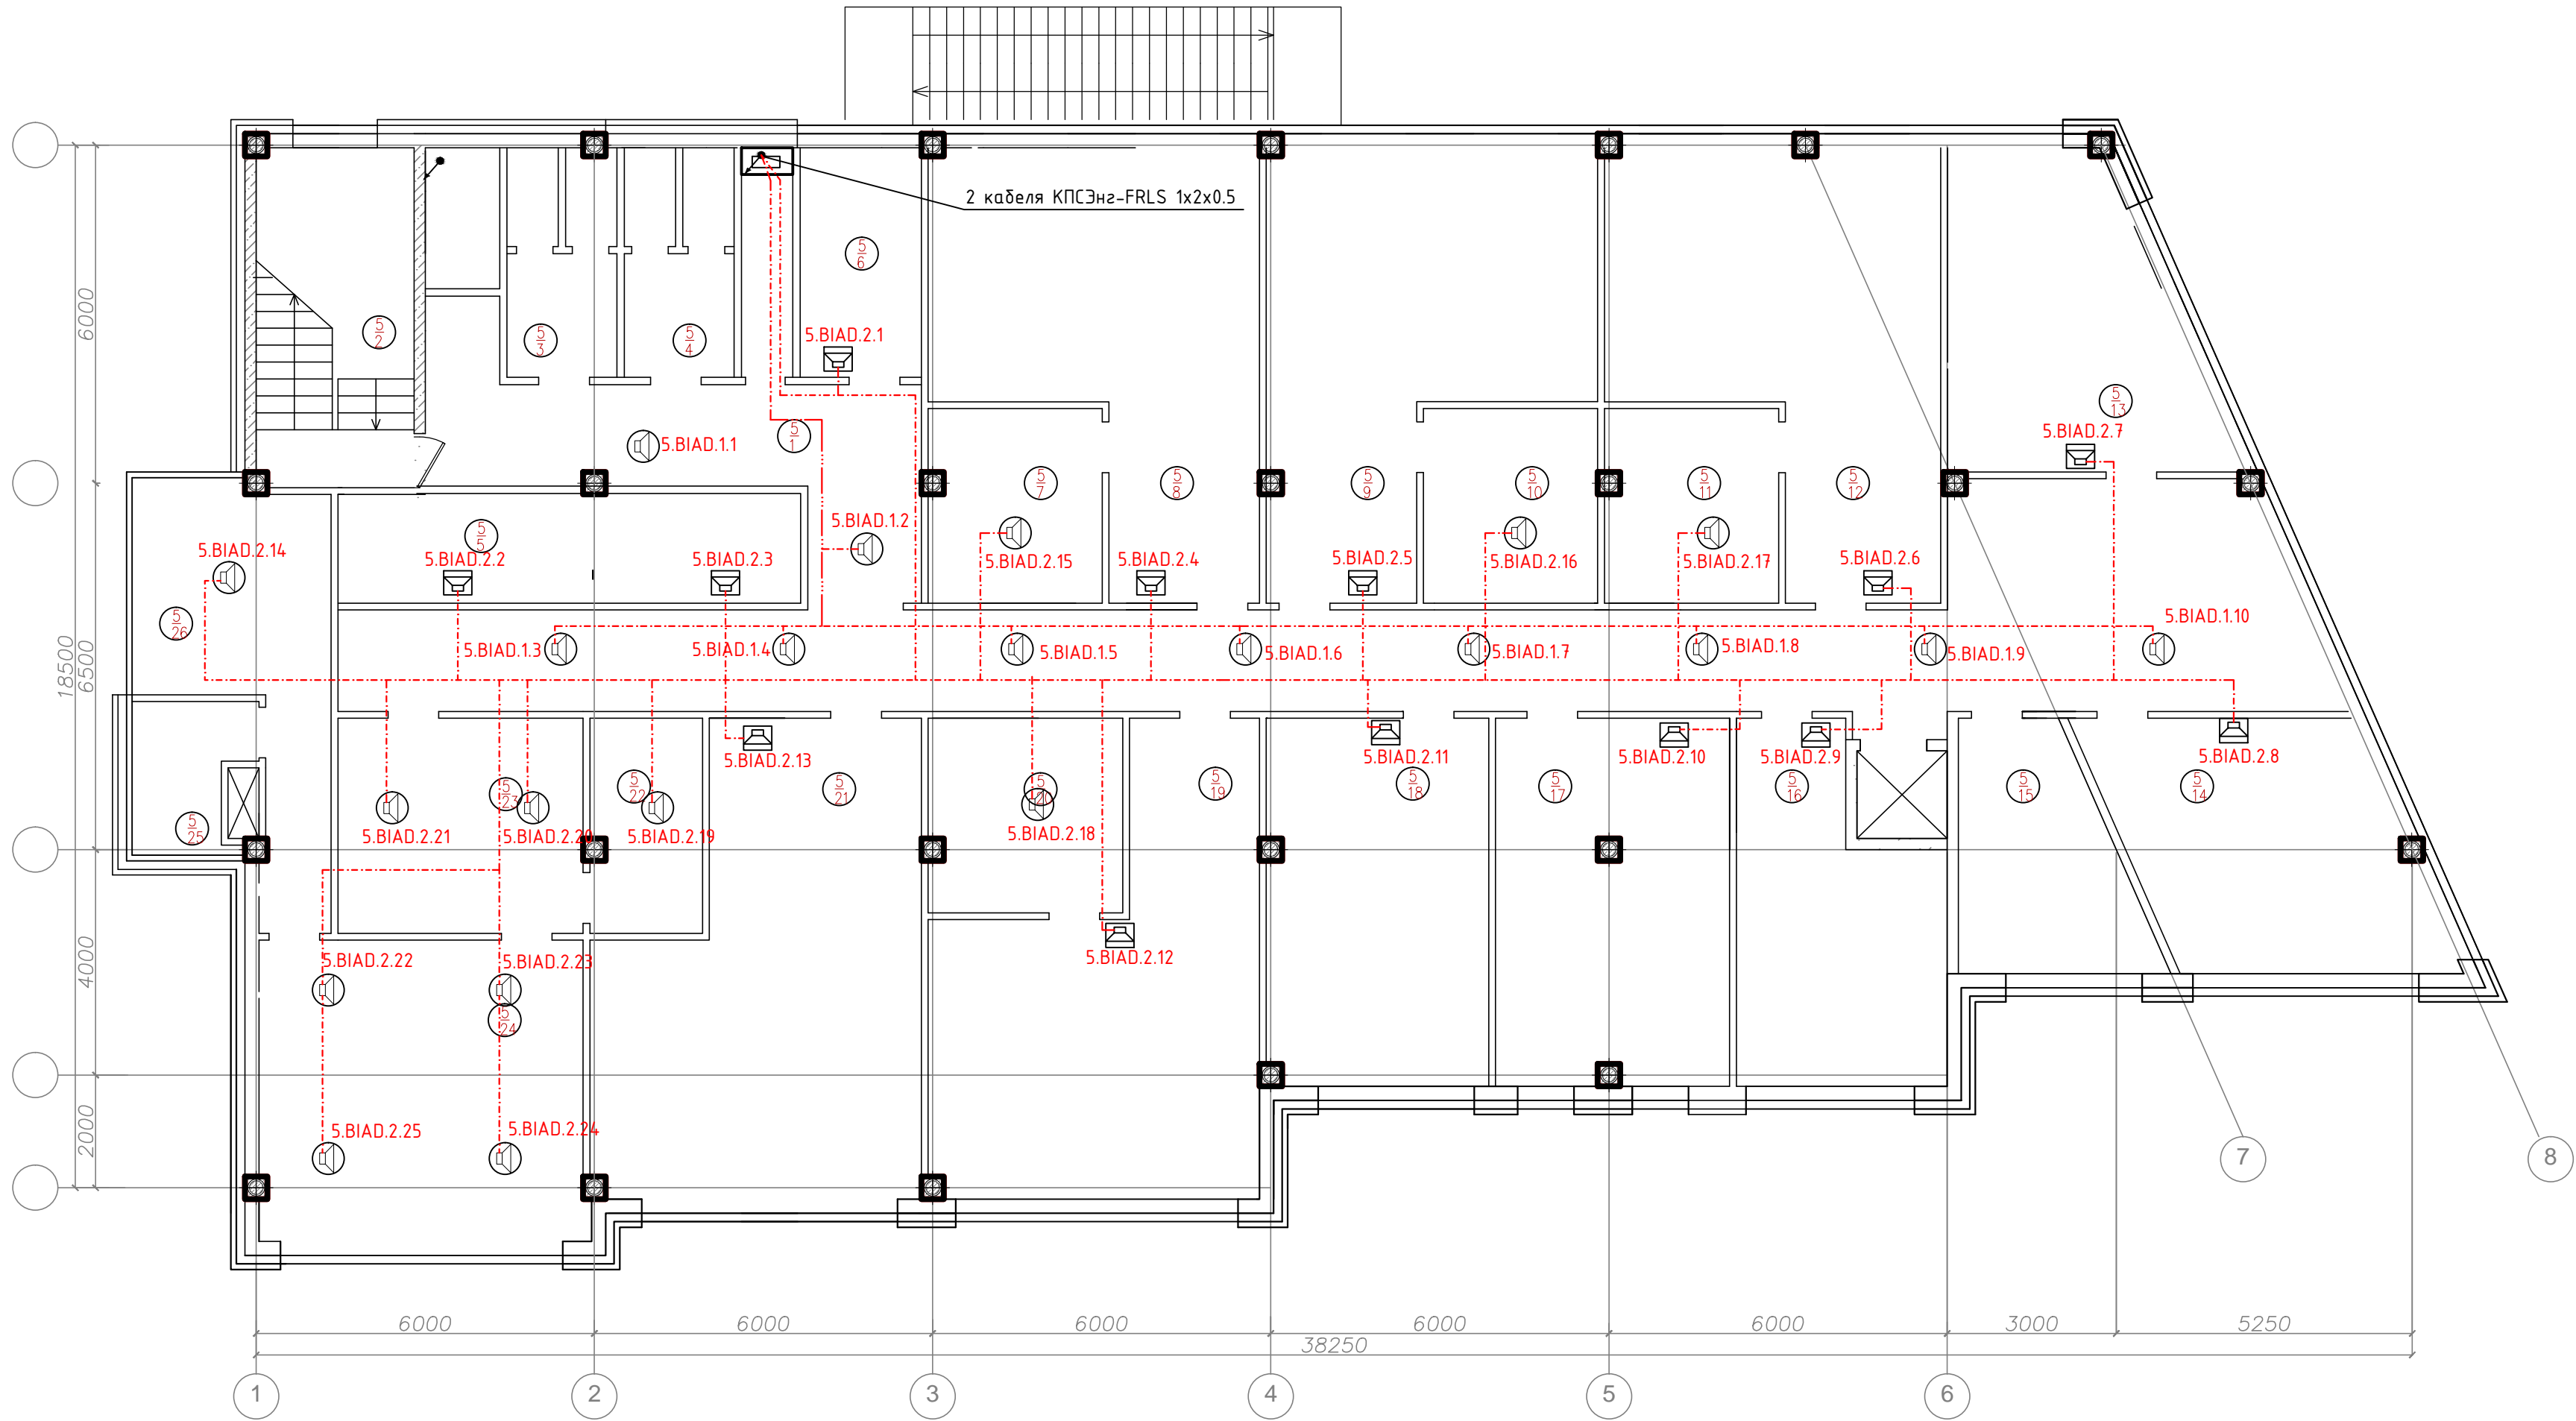


Экспликация помещений типового (2-5) этажа

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Коридор			Офис ?1				16	Офис 3		
2	Лестница			8	Приемная			17	Офис ?4		
3	Санузел мужской			9	Кабинет 1			18	Офис ?5		
4	Санузел женский			10	Кабинет 2			19	Офис ?6		
5	Санузел для МГН			11	Комната приема пищи			20	Офис ?7		
6	Комната удорожного инвентаря			Офис ?2				21	Офис ?8		
7	Лестница			12	Приемная			22	Офис ?9		
				13	Кабинет 1			23	Офис ?10		
				14	Кабинет 2			24	Комната отдыха		
				15	Комната приема пищи			Общая площадь			

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата					
Разработал		Порфирьев			2014	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		Стадия	Лист	Листов
Проверил					ПД			9	17	
Утвердил										
						Схема оборудования и кабельной сети СРОУЭ. План 5 этажа				

План на отм. +18,600




Экспликация помещений на отм.

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Лестница		
2	Венткамера		
3	Котельная		
4	Серверная		

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата					
Разработал		Порфирьев			2014	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		Стадия	Лист	Листов
Проверил								ПД	10	10
Утвердил										
						Схема оборудования и кабельной сети СРОУЭ. План 6 этажа				

План подвального этажа

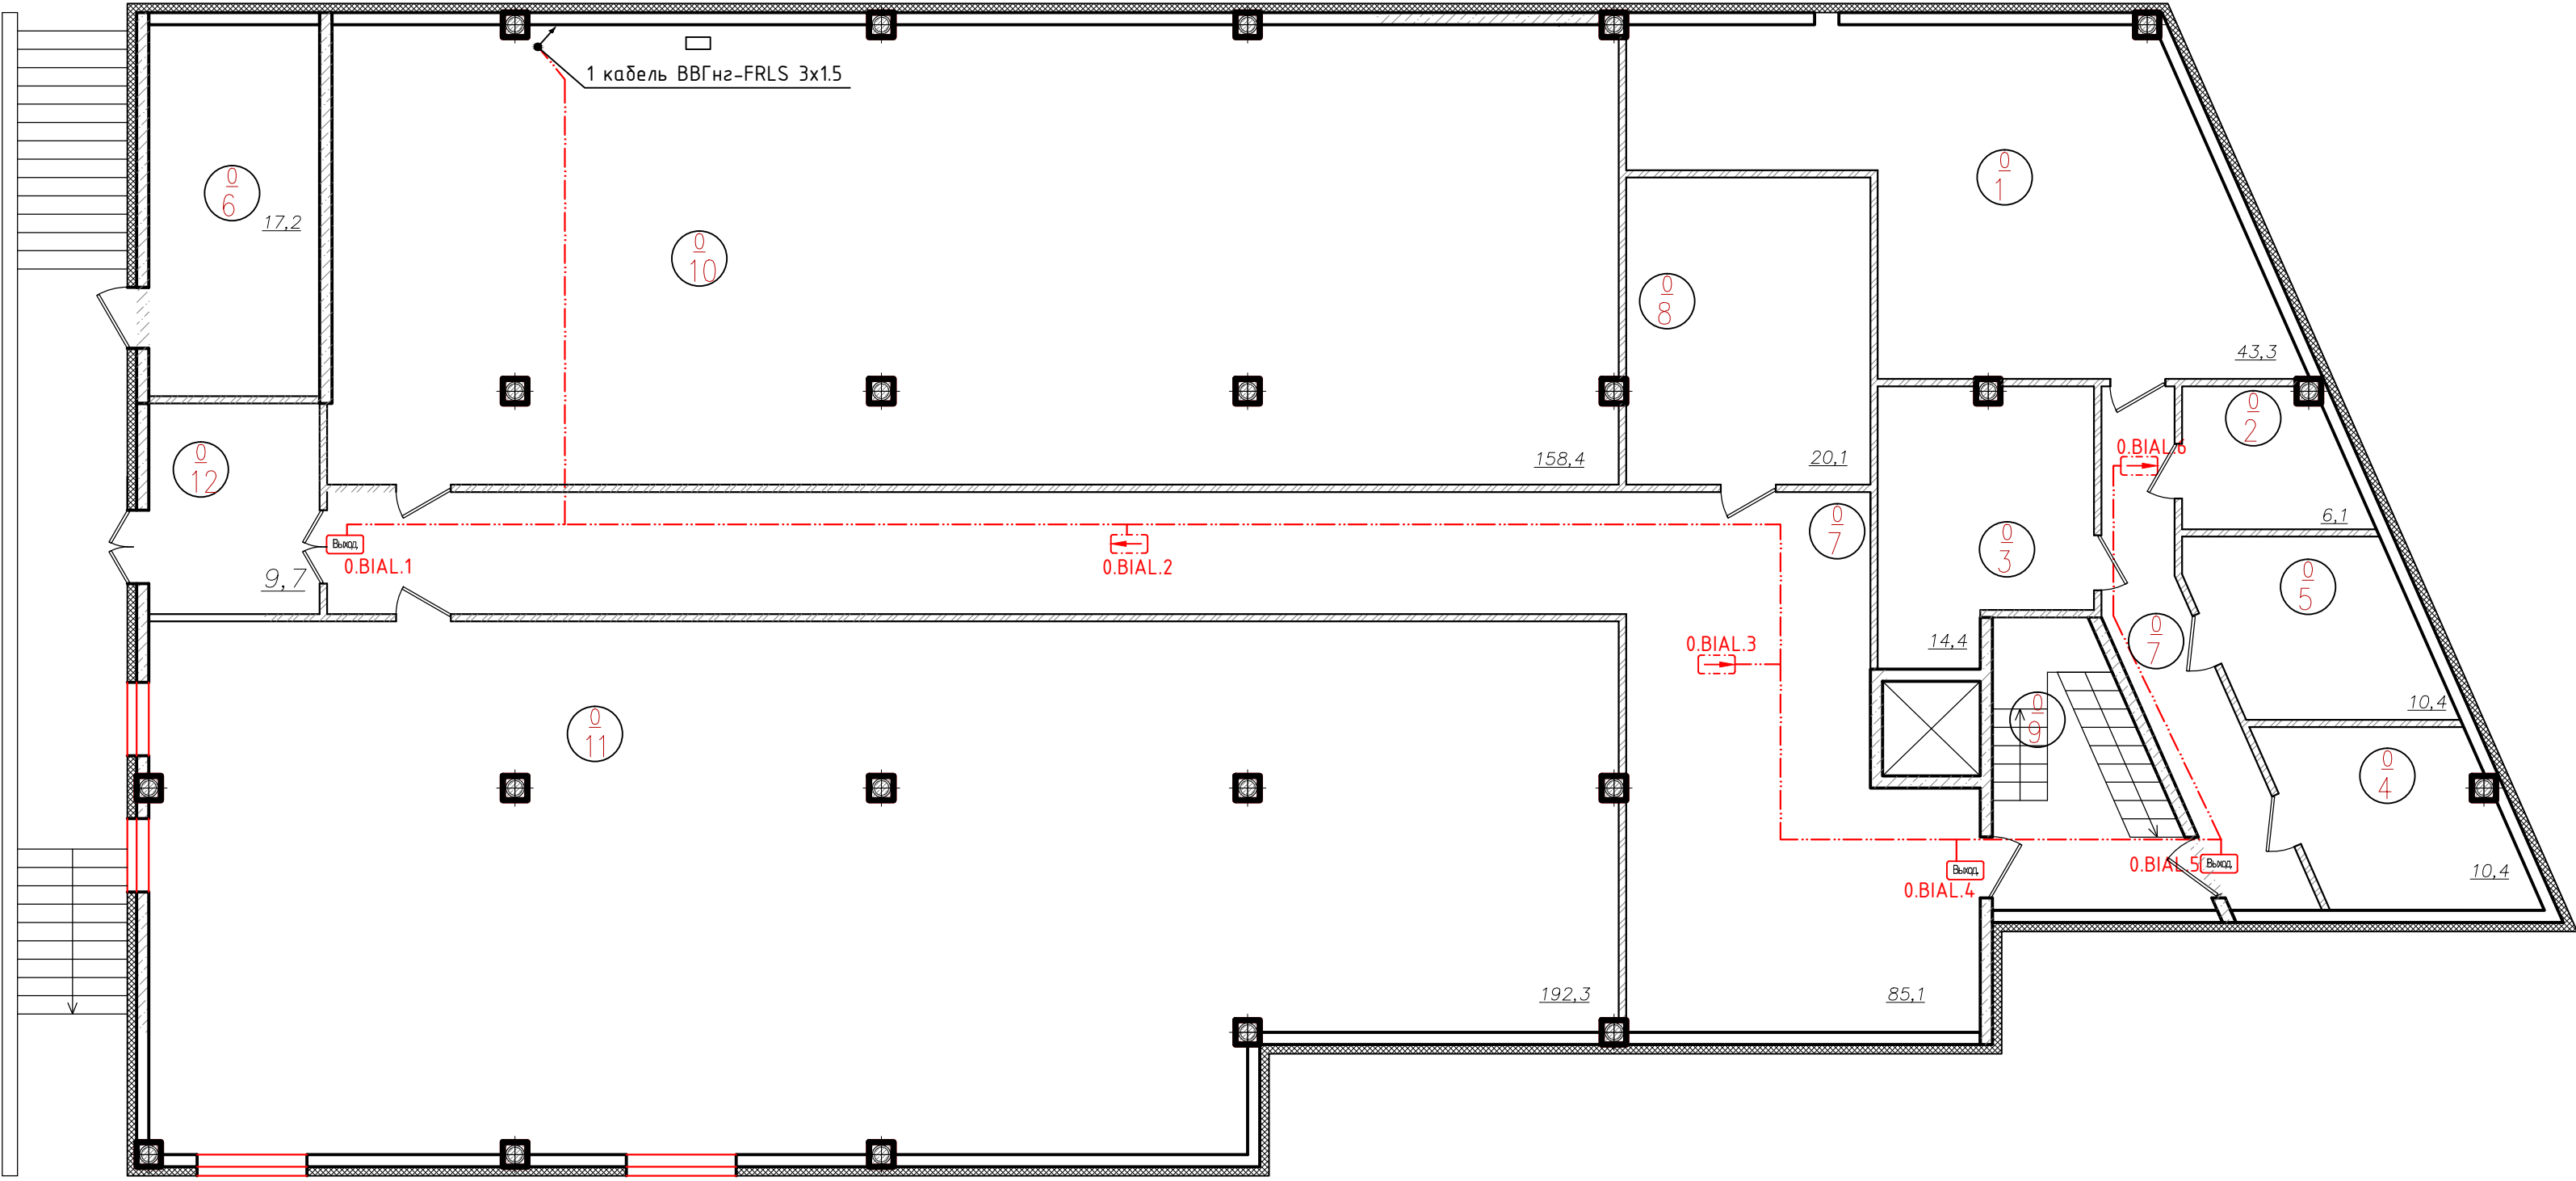

Экспликация помещений подвала



Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Венткамера		
2	Кладовая инвентаря		
3	Подсобное помещение		
4	Водомерный узел		
5	Кладовая люминесцентных ламп		
6	Электрощитовая		
7	Коридор		
8	Технические помещения		
9	Лестница		
10	Технические помещения		

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
11	Технические помещения		
12	Тамбур		
	Общая площадь		

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Порфирьев			2014		ПД	11	17
Проверил									
Утвердил									
						Схема оборудования и кабельной сети СЭО. План подвального этажа			

План 1-го этажа

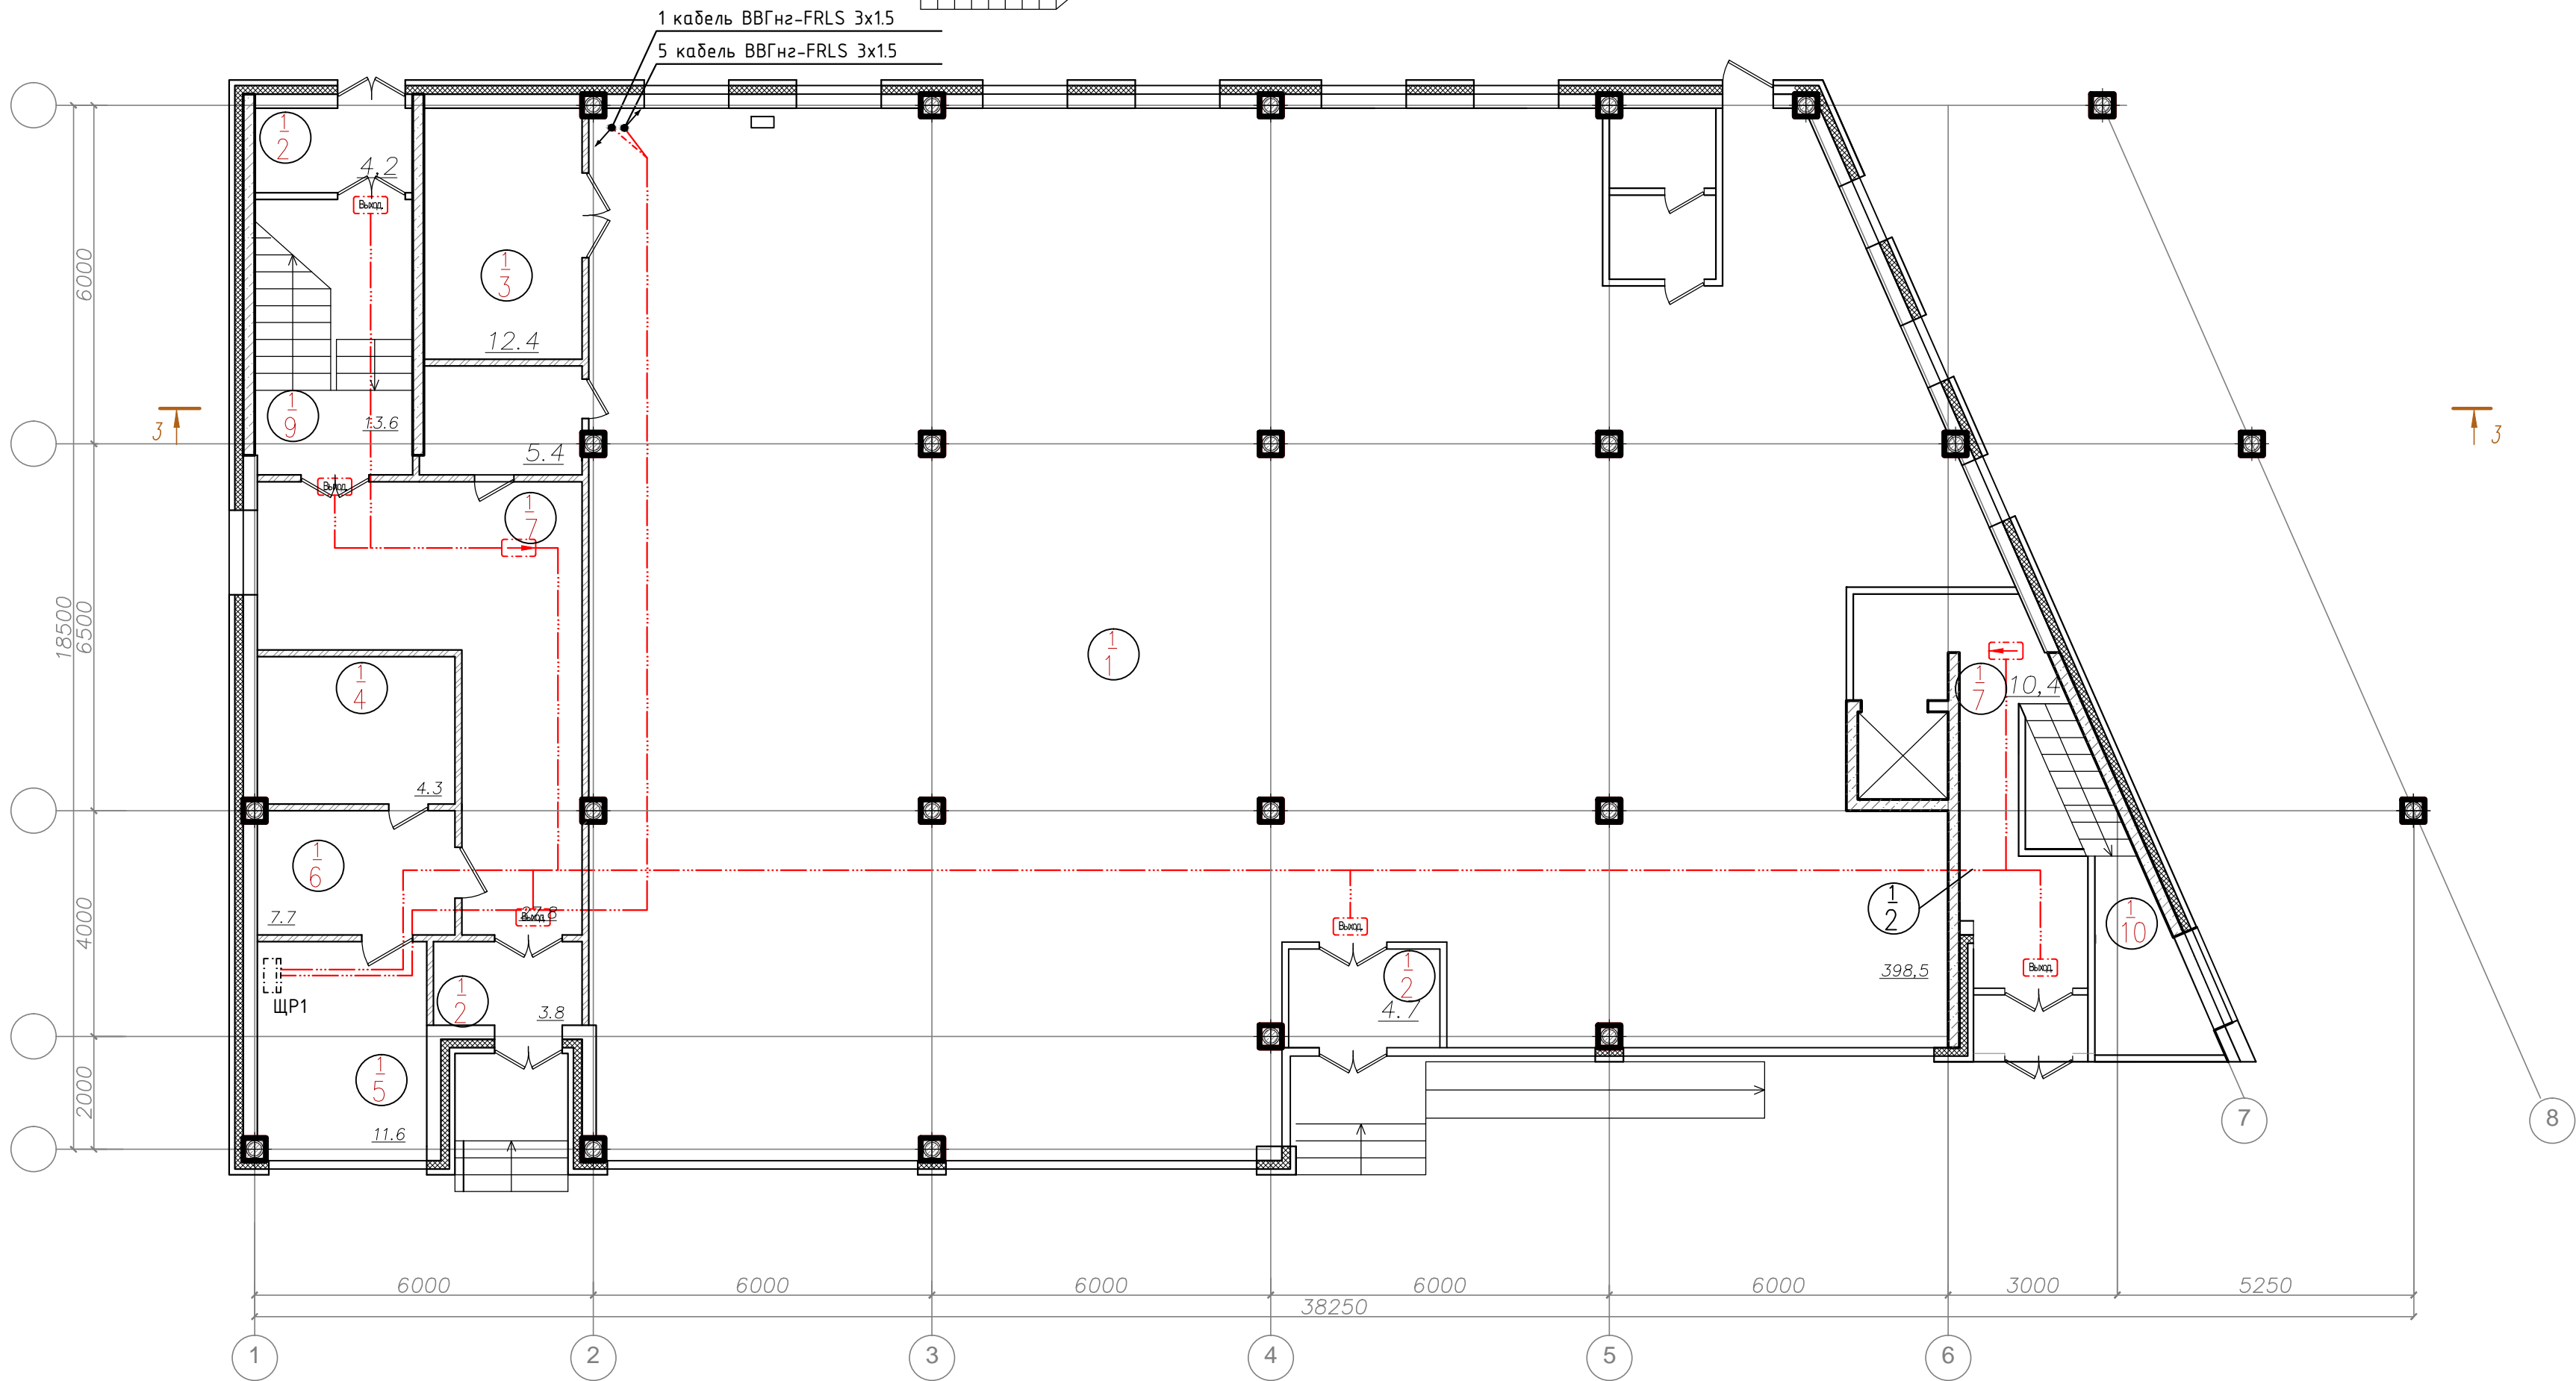


Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Административное помещение		
2	Тамбур		
3	Загрузочная		
4	Санузел		
5	Комната охраны		
6	Административное помещение		
7	Лифтовый холл		
8	Лифтовый холл		
9	Лестница		
Общая площадь			

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разработал			Порфирьев		2014		ПД	5	17
Проверил									
Утвердил									
						Схема оборудования и кабельной сети СЭО. План 1 этажа			

План 2 этажа

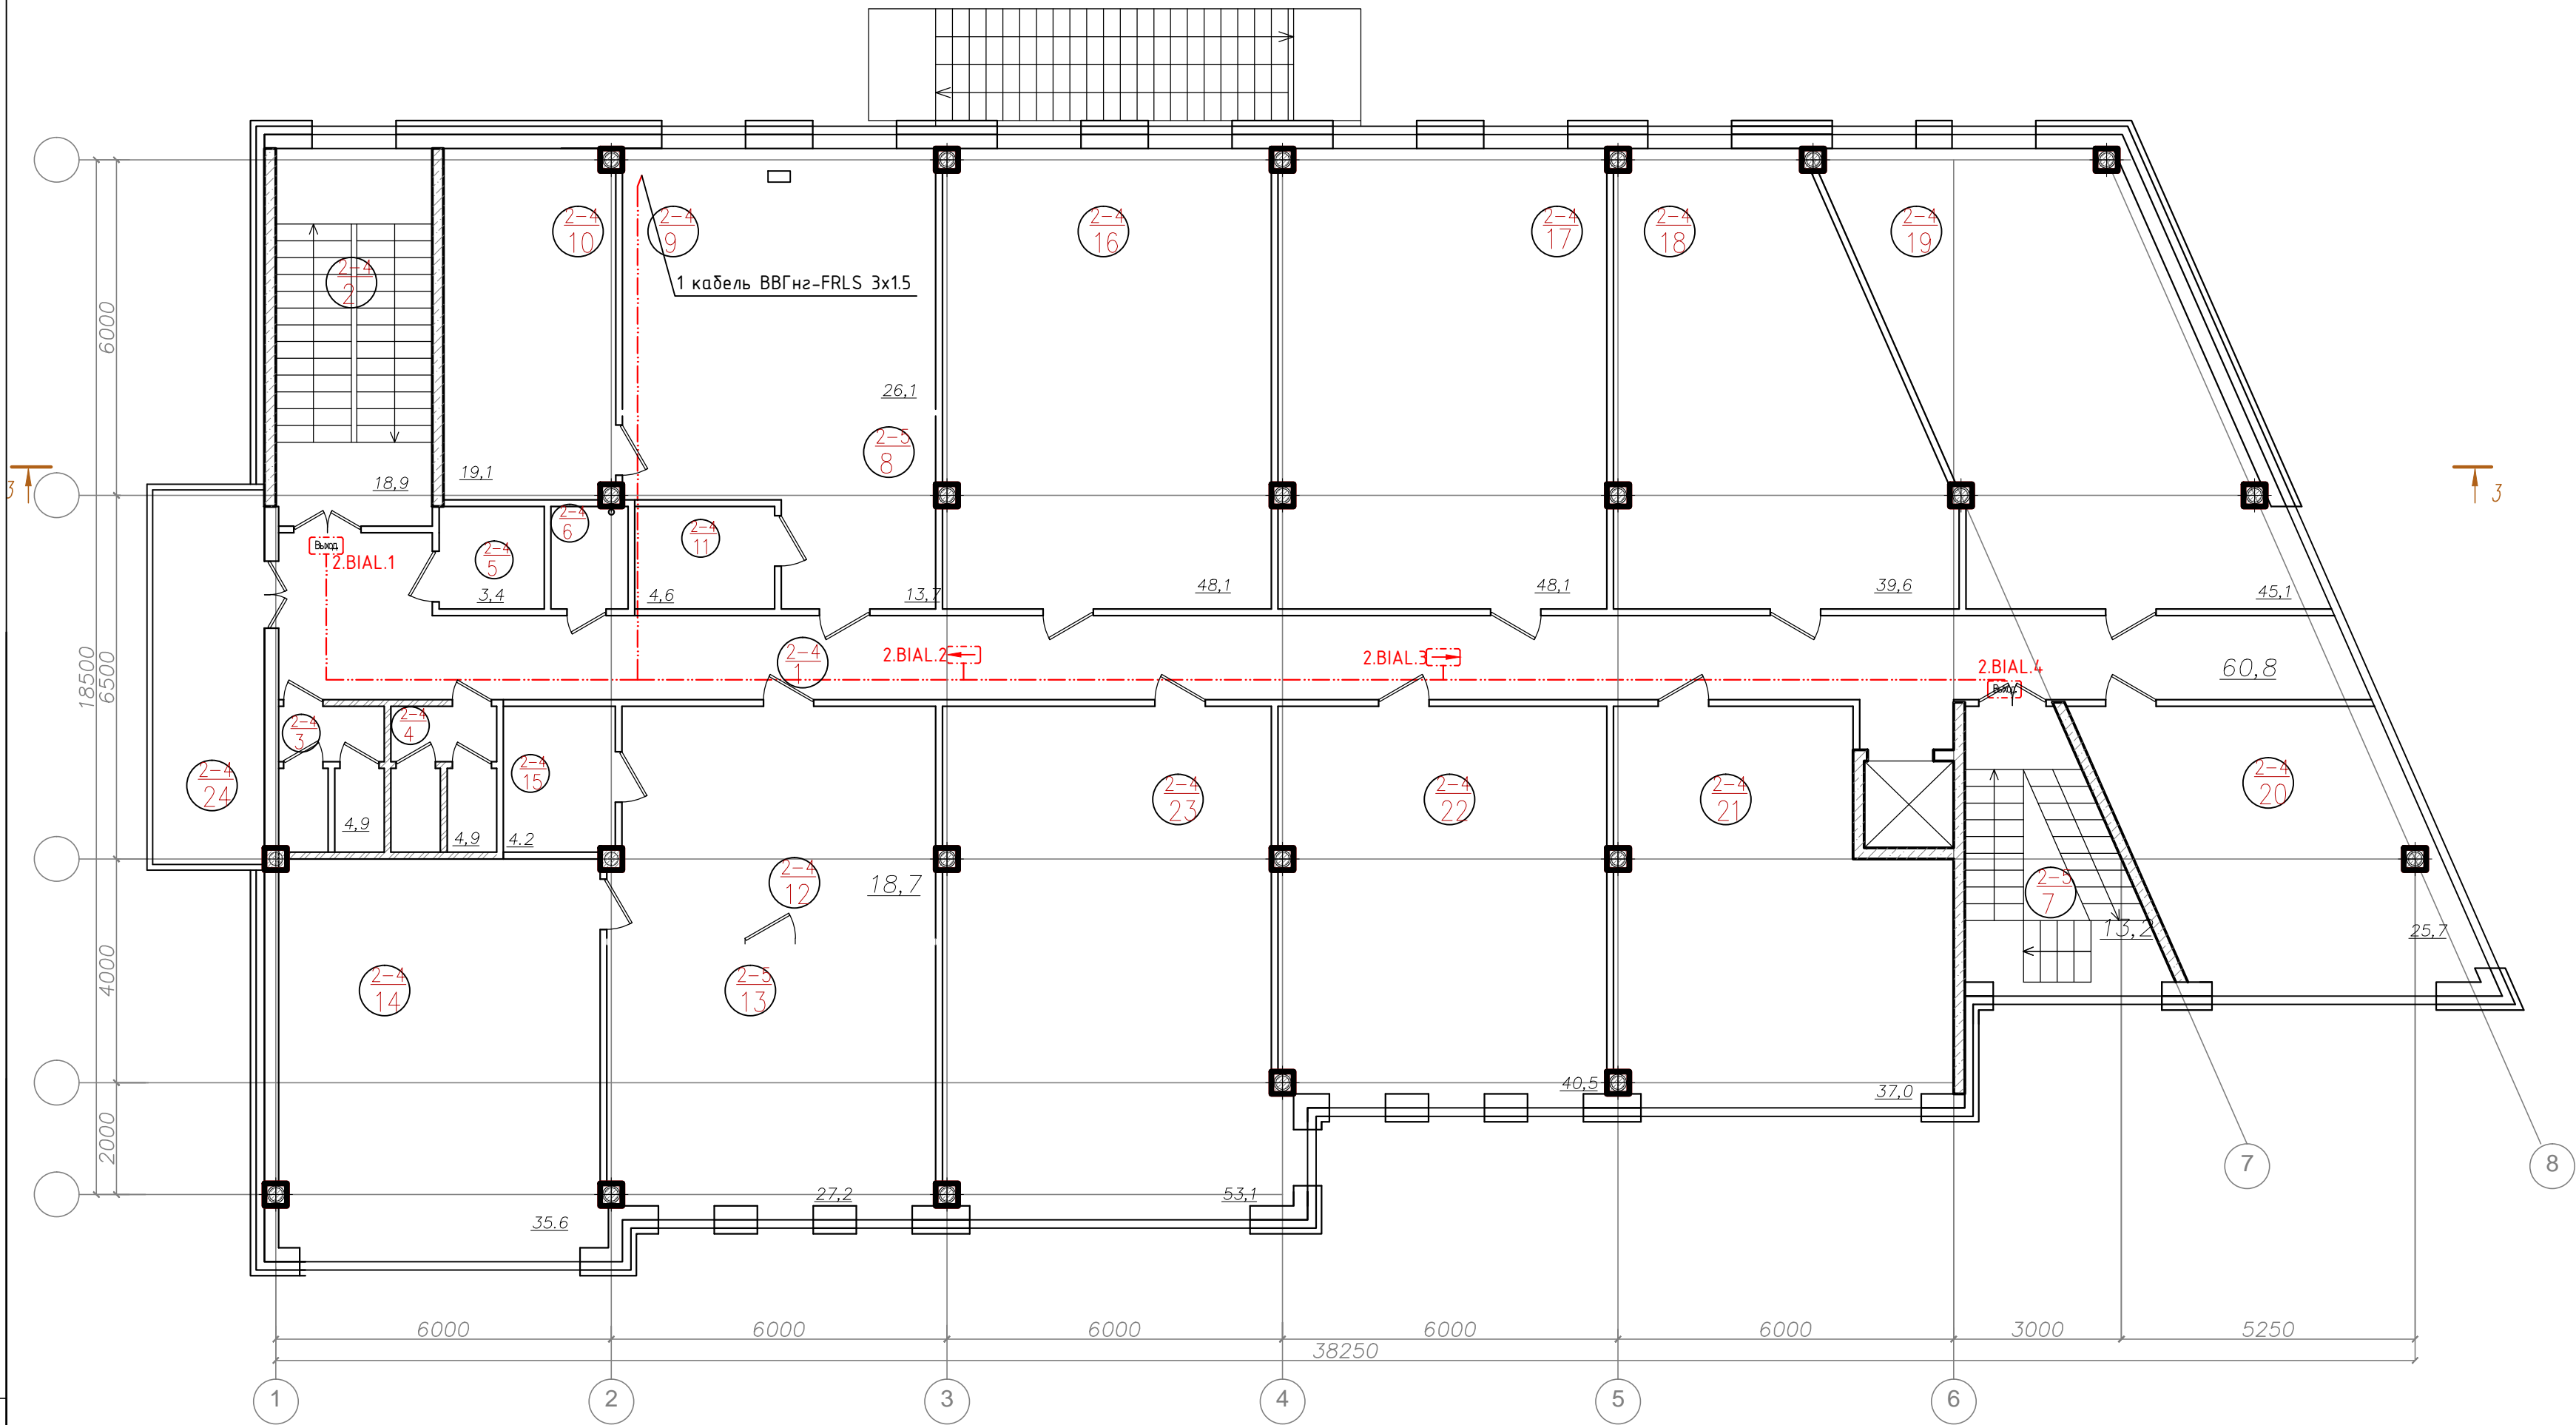


Экспликация помещений типового (2-5) этажа

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м	Кат. пом.
1	Коридор			Офис ?1				16	Офис 3		
2	Лестница			8	Приемная			17	Офис ?4		
3	Санузел мужской			9	Кабинет 1			18	Офис ?5		
4	Санузел женский			10	Кабинет 2			19	Офис ?6		
5	Санузел для МГН			11	Комната приема пищи			20	Офис ?7		
6	Комната удорожного инвентаря			Офис ?2				21	Офис ?8		
7	Лестница			12	Приемная			22	Офис ?9		
				13	Кабинет 1			23	Офис ?10		
				14	Кабинет 2			24	Комната отдыха		
				15	Комната приема пищи			Общая площадь			

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Порфирьев			2014		ПД	13	17
Проверил							Схема оборудования и кабельной сети СЭО. План 2 этажа		
Утвердил									

План 3-го этажа

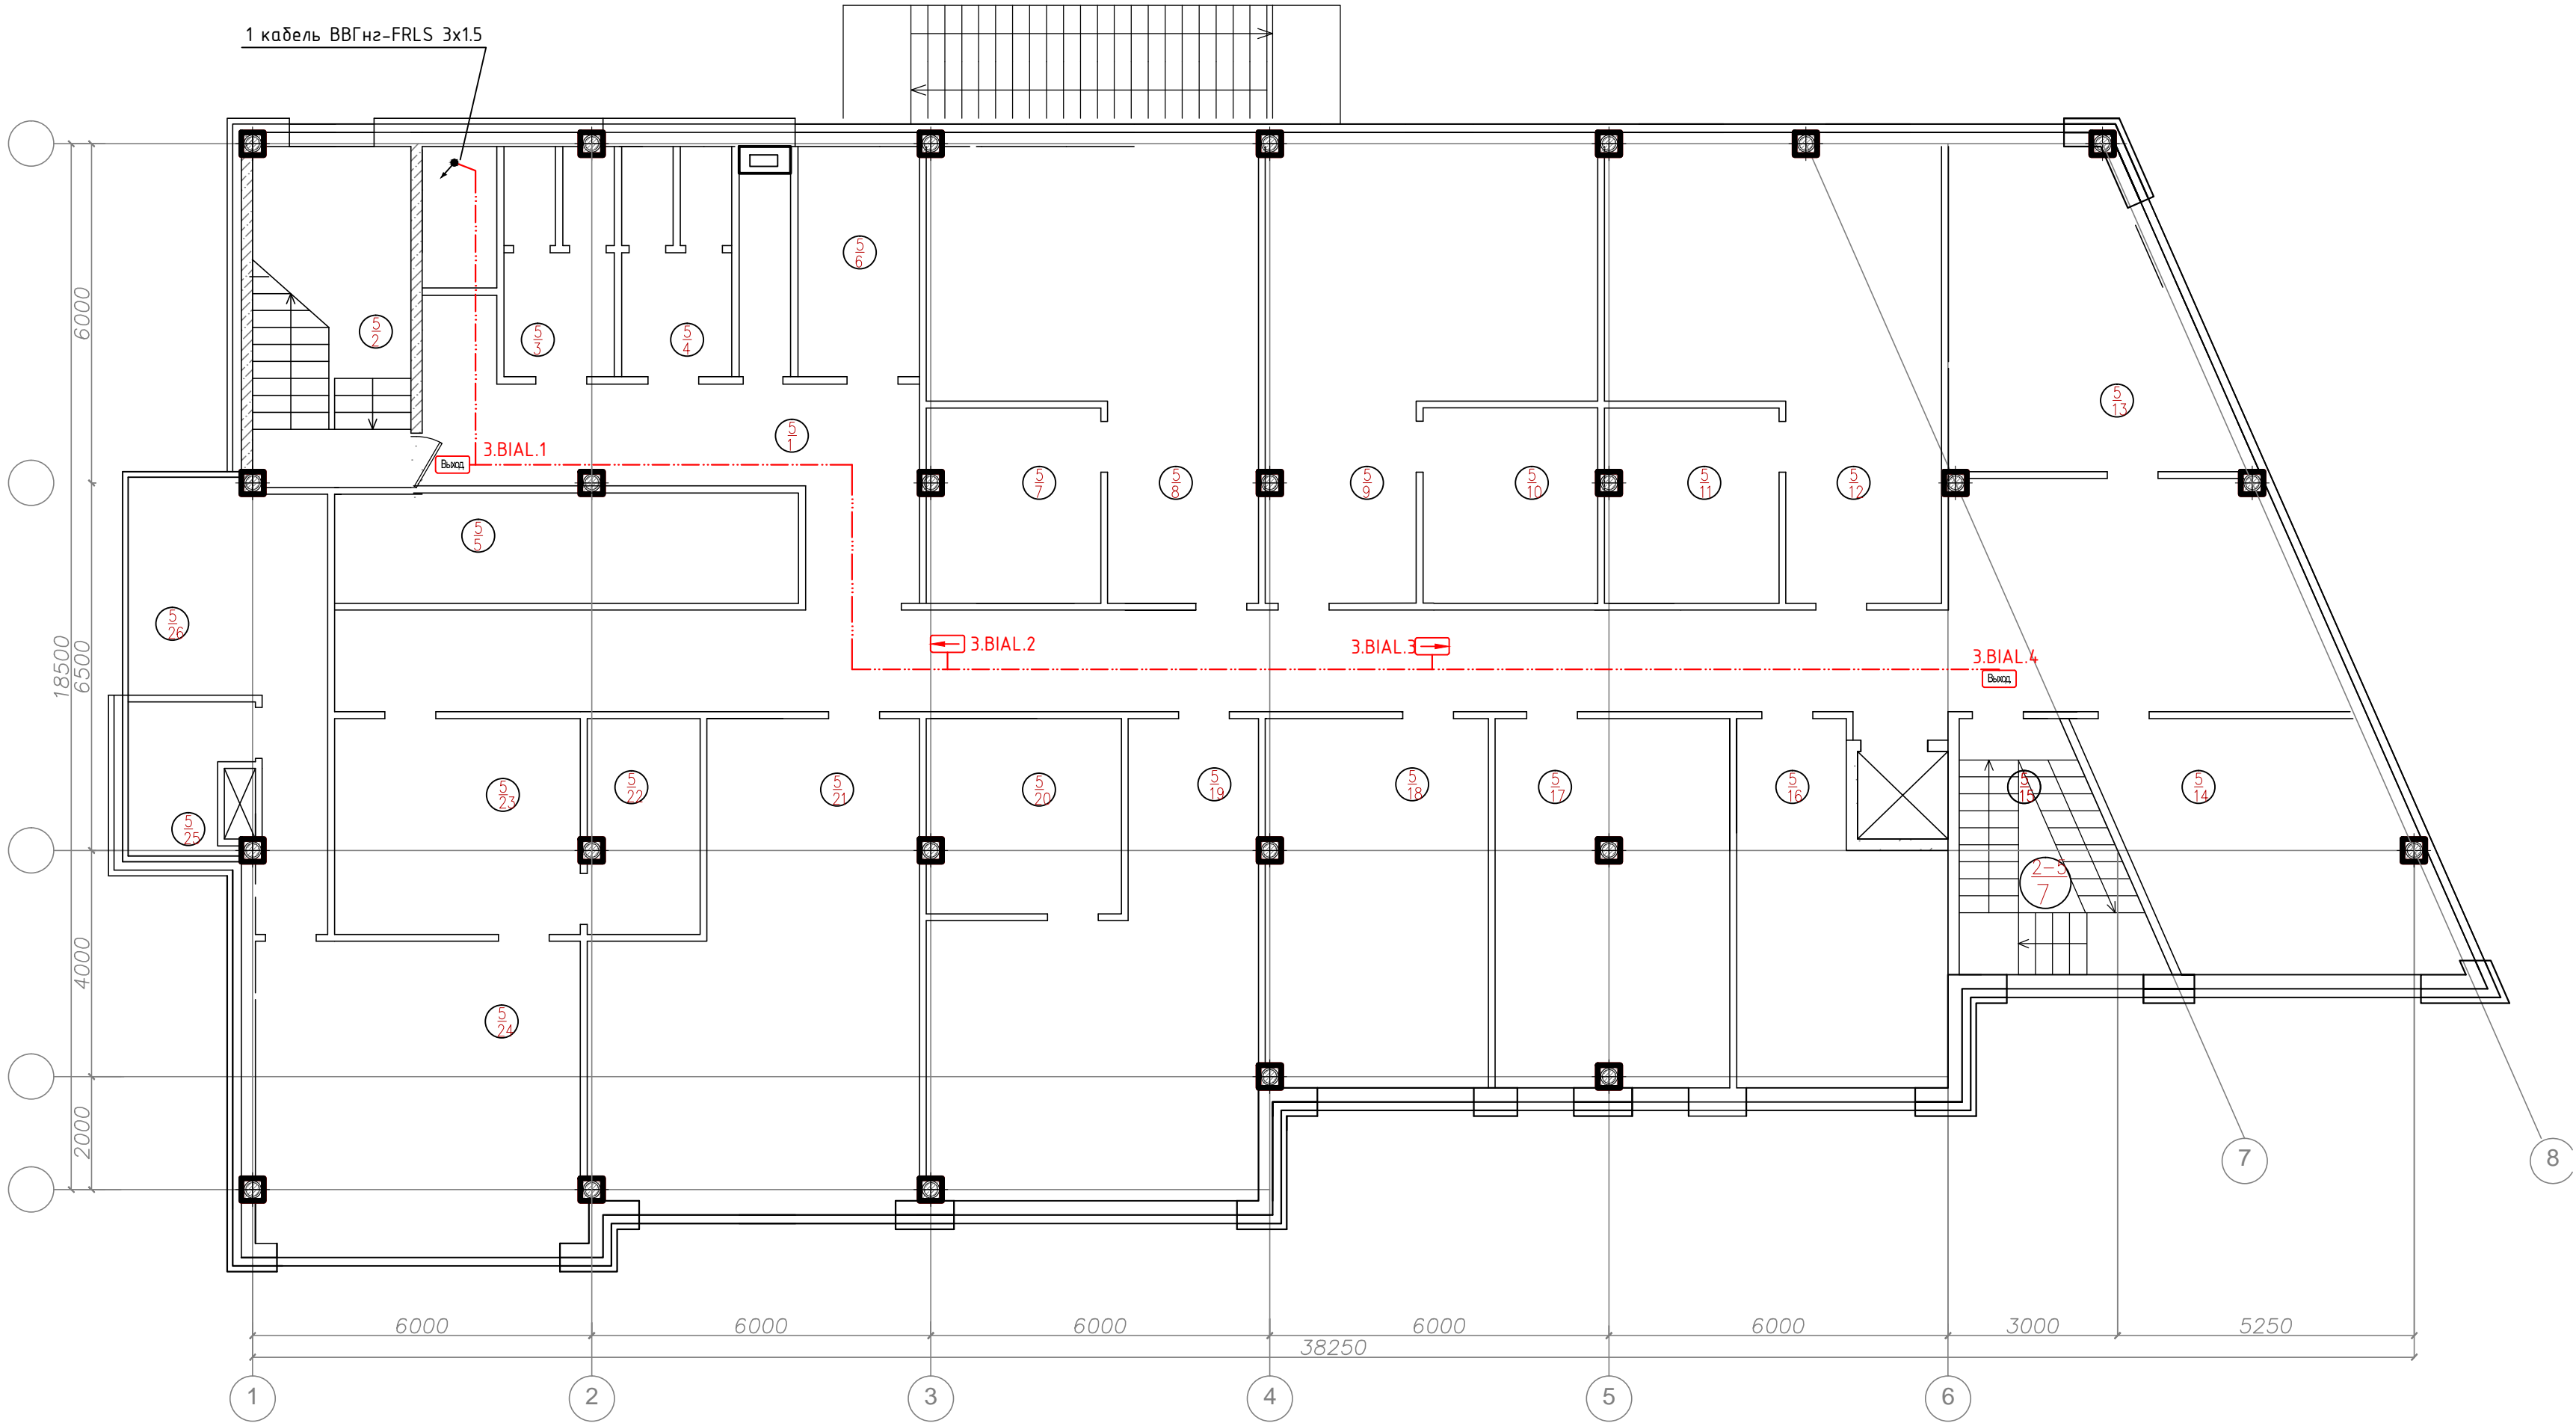


Номер помещ.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
1	Коридор			11	Офис ?6			21	Офис ?16		
2	Лестница			12	Офис ?7			22	Кухня		
3	Санузел мужской			13	Офис ?8			23	Офис ?17		
4	Санузел женский			14	Офис ?9			24	Офис ?18		
5	Комната удорочного инвентаря			15	Офис ?10			25	С/У		
6	Офис ?1			16	Офис ?11			26	Комната отдыха		
7	Офис ?2			17	Офис ?12						
8	Офис ?3			18	Офис ?13						
9	Офис ?4			19	Офис ?14						
10	Офис ?5			20	Офис ?15						

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

							02-14-СС.СРОУЭ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Порфирьев			2014			ПД	14	17
Проверил										
Утвердил						Схема оборудования и кабельной сети СЭО.				
								План 3 этажа		

План 4-го этажа

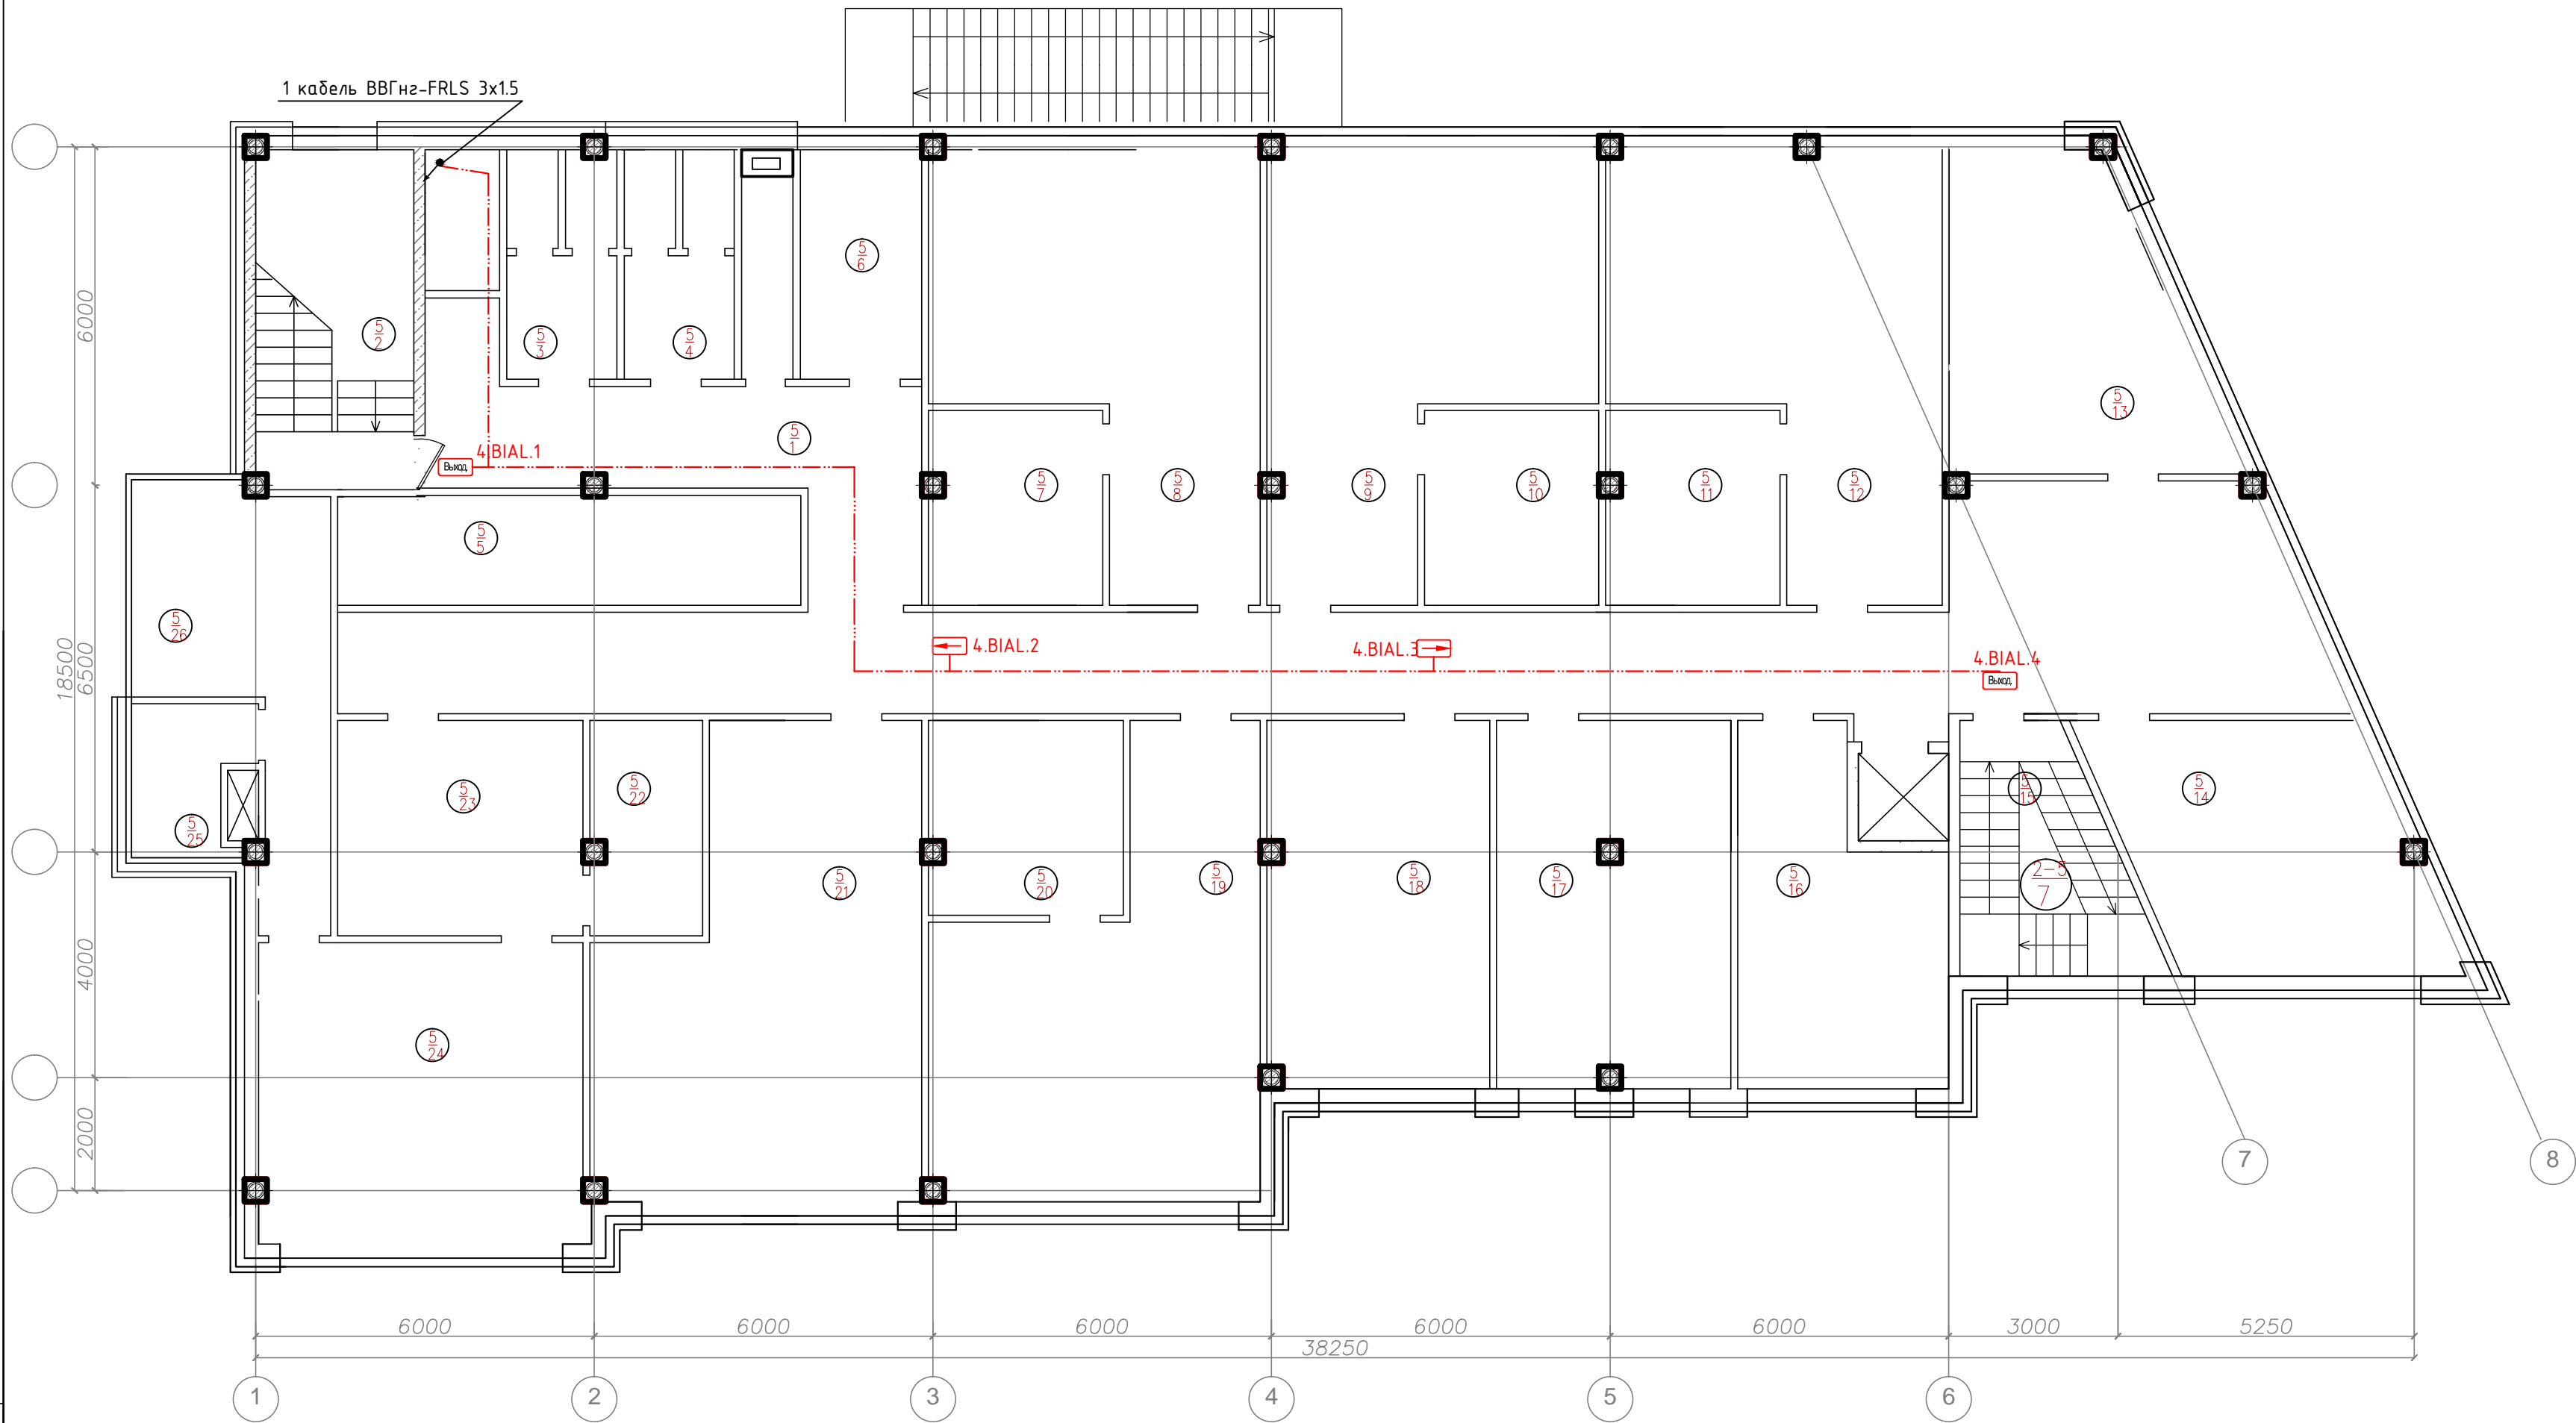


Экспликация помещений типового (2-5) этажа

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м	Кат. пом.
1	Коридор			Офис ?1				16	Офис 3		
2	Лестница			8	Приемная			17	Офис ?4		
3	Санузел мужской			9	Кабинет 1			18	Офис ?5		
4	Санузел женский			10	Кабинет 2			19	Офис ?6		
5	Санузел для МГН			11	Комната приема пищи			20	Офис ?7		
6	Комната удорочного инвентаря			Офис ?2				21	Офис ?8		
7	Лестница			12	Приемная			22	Офис ?9		
				13	Кабинет 1			23	Офис ?10		
				14	Кабинет 2			24	Комната отдыха		
				15	Комната приема пищи			Общая площадь			

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ					
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата						
Разработал	Порфирьев				2014	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре			Стадия	Лист	Листов
Проверил									ПД	15	17
Утвердил											
						Схема оборудования и кабельной сети СЭО. План 4 этажа					

План 5-го этажа

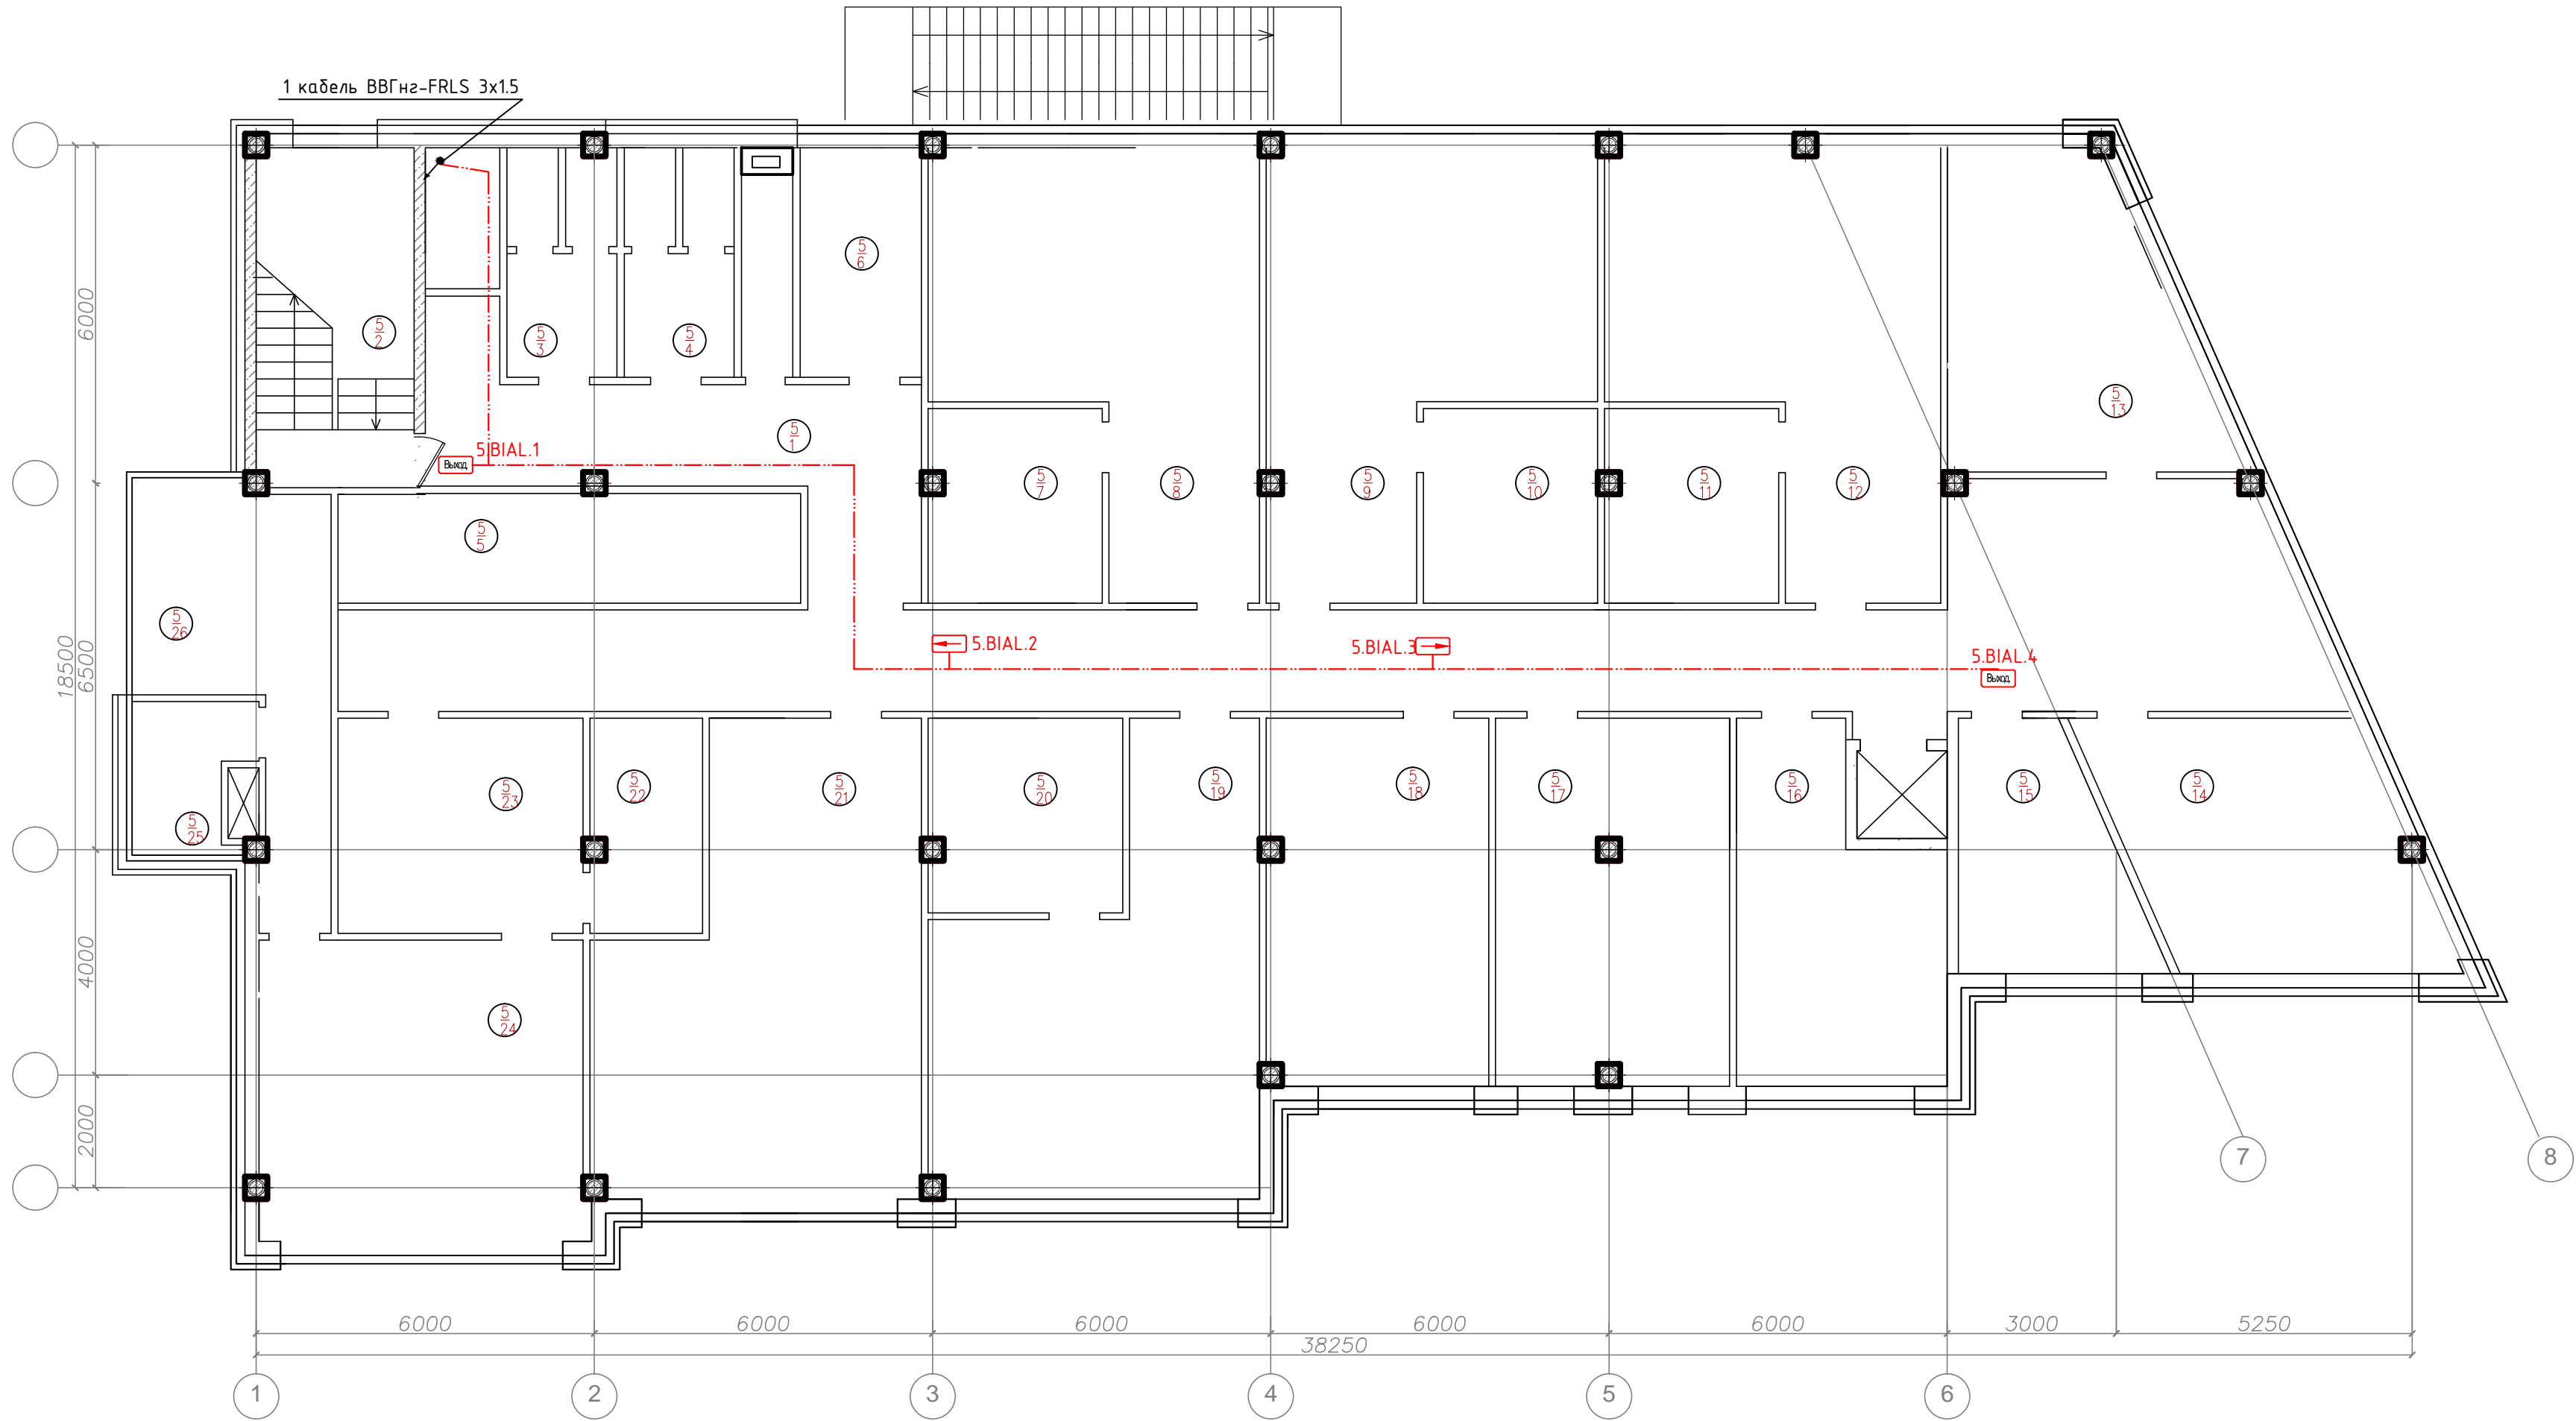


Экспликация помещений типового (2-5) этажа

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м	Кат. пом.	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м	Кат. пом.
1	Коридор			Офис ?1				16	Офис 3		
2	Лестница			8	Приемная			17	Офис ?4		
3	Санузел мужской			9	Кабинет 1			18	Офис ?5		
4	Санузел женский			10	Кабинет 2			19	Офис ?6		
5	Санузел для МГН			11	Комната приема пищи			20	Офис ?7		
6	Комната удорожного инвентаря			Офис ?2				21	Офис ?8		
7	Лестница			12	Приемная			22	Офис ?9		
				13	Кабинет 1			23	Офис ?10		
				14	Кабинет 2			24	Комната отдыха		
				15	Комната приема пищи			Общая площадь			

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата					
Разработал	Порфирьев				2014	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		Стадия	Лист	Листов
Проверил					ПД			16	17	
Утвердил										
						Схема оборудования и кабельной сети СЭО. План 5 этажа				

План на отм. +18,600

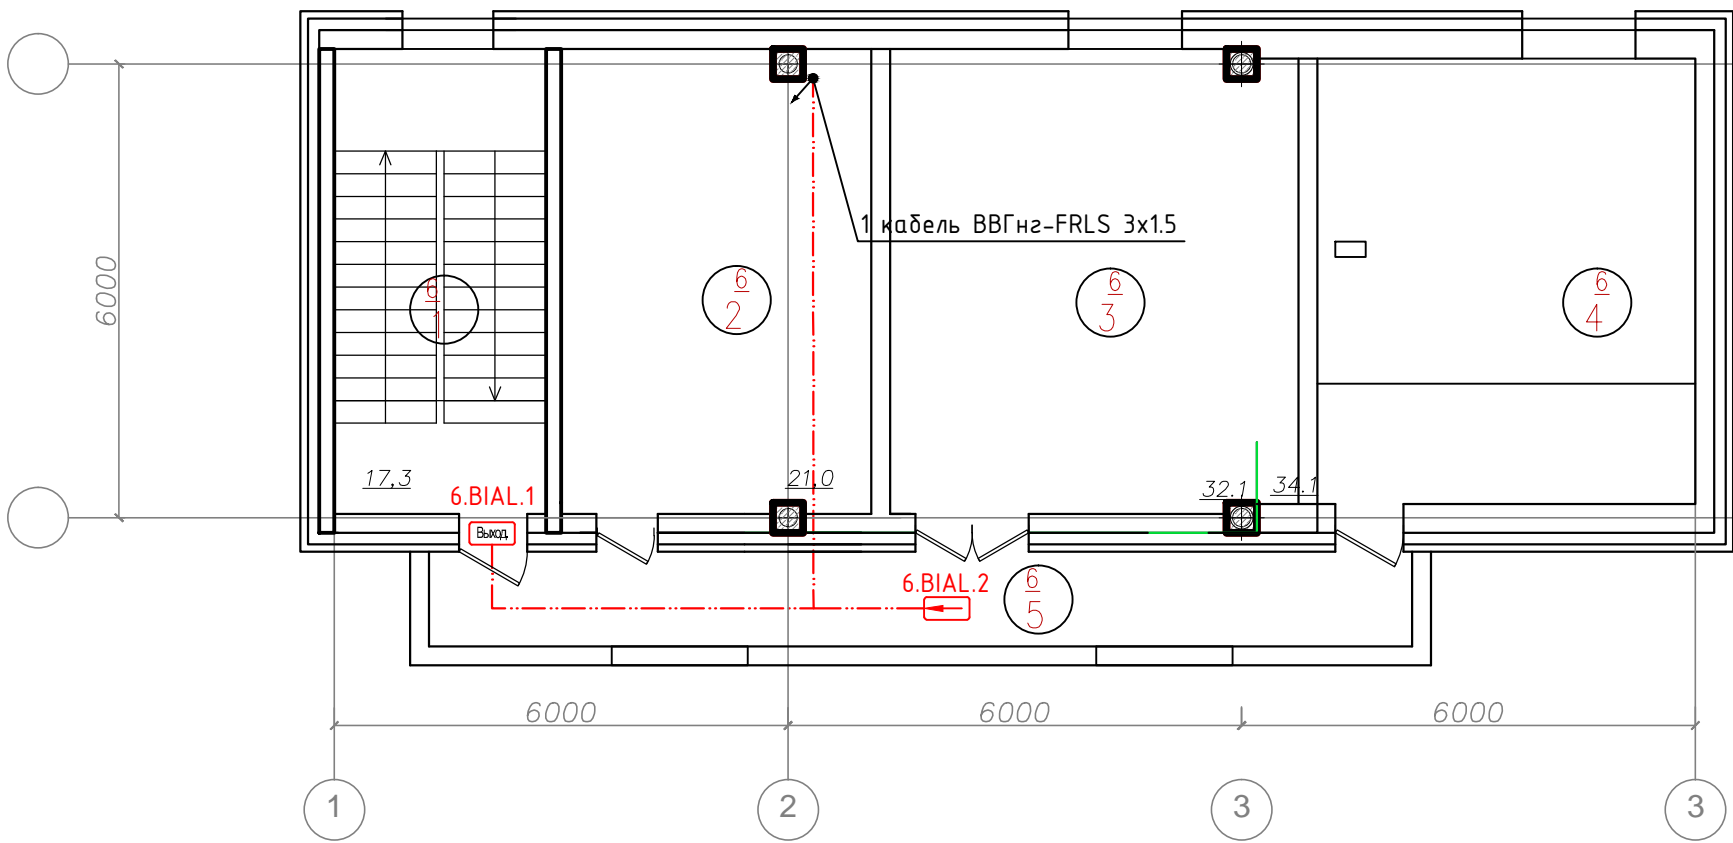

Экспликация помещений на отм.

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Лестница		
2	Венткамера		
3	Котельная		
4	Серверная		

- Примечания:
- Кабели и провода проложить за подвесным потолком в лотках, гофрированных ПВХ трубах, в штробах, в зависимости от архитектурных особенностей помещений.
 - Места установки громкоговорителей уточняются при монтаже с учетом расположения светильников, венткоробов и др. оборудования.
 - Опуски кабелей к настенным громкоговорителям выполнить в кабель-канале.

						02-14-СС.СРОУЭ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата					
Разработал		Порфирьев			2014	Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		Стадия	Лист	Листов
Проверил								ПД	17	17
Утвердил										
						Схема оборудования и кабельной сети СРОУЭ. План 6 этажа				

Согласовано				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа или опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса ед.	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					Основной комплект							
					Громкоговоритель потолочный 3 Вт	WP-06T		НПП "МЕТА"	шт.	99		
					Громкоговоритель настенный 3 Вт	АСР-06.3.2		НПП "МЕТА"	шт.	74		
					Система речевого оповещения при пожаре	МЕТА 17821		НПП "МЕТА"	шт.	2		
					Блок резервного питания с аккумуляторными батареями	МЕТА 7712		НПП "МЕТА"	шт.	2		
					Пульт управления микрофонный	МЕТА 8515		НПП "МЕТА"	шт.	1		
					Коробка соединительная	МЕТА 7482		НПП "МЕТА"	шт.	1		
					Коробка соединительная	МЕТА 7482-01		НПП "МЕТА"	шт.	1		
					Коробка распределительная 85х85х40 мм				шт.	192		
					Плоское световое табло с резервным источником питания, 220 В любая надпись	Молния-220-РИП		Арсенал Безопасности	шт.	28		
					Молния надпись сменная "Выход"			Арсенал Безопасности	шт.	14		
					Молния надпись сменная "Человек влево в дверь"			Арсенал Безопасности	шт.	6		
					Молния надпись сменная "Человек вправо в дверь"			Арсенал Безопасности	шт.	8		
					Щит с монтажной панелью ЩМП-90х70х26	ЩМП-08		EKF	шт.	1		
						Материалы						
						Кабель силовой, не поддерживающий горения 1х2х0.5 мм	КПСнг-FRLS 1х2х0.5		Спецкабель	м	1750	
						Кабель силовой, не поддерживающий горения 3х1.5 мм	ВВГнг-FRLS 3х1.5		Подольскабель	м	700	
						Кабель силовой, не поддерживающий горения 3х2.5 мм	ВВГнг-FRLS 3х2.5		Подольскабель	м	100	
						Труба гофрированная ПВХ d=25 мм			RUVinil	м	900	
						Кабель канал 20х40			Legrand	м	110	
						Выключатель автоматический 16 А	EZ9F14 116		Schneider Electric	шт.	2	
						Выключатель автоматический 10 А	EZ9F14 110		Schneider Electric	шт.	7	