




B1, T3, T4

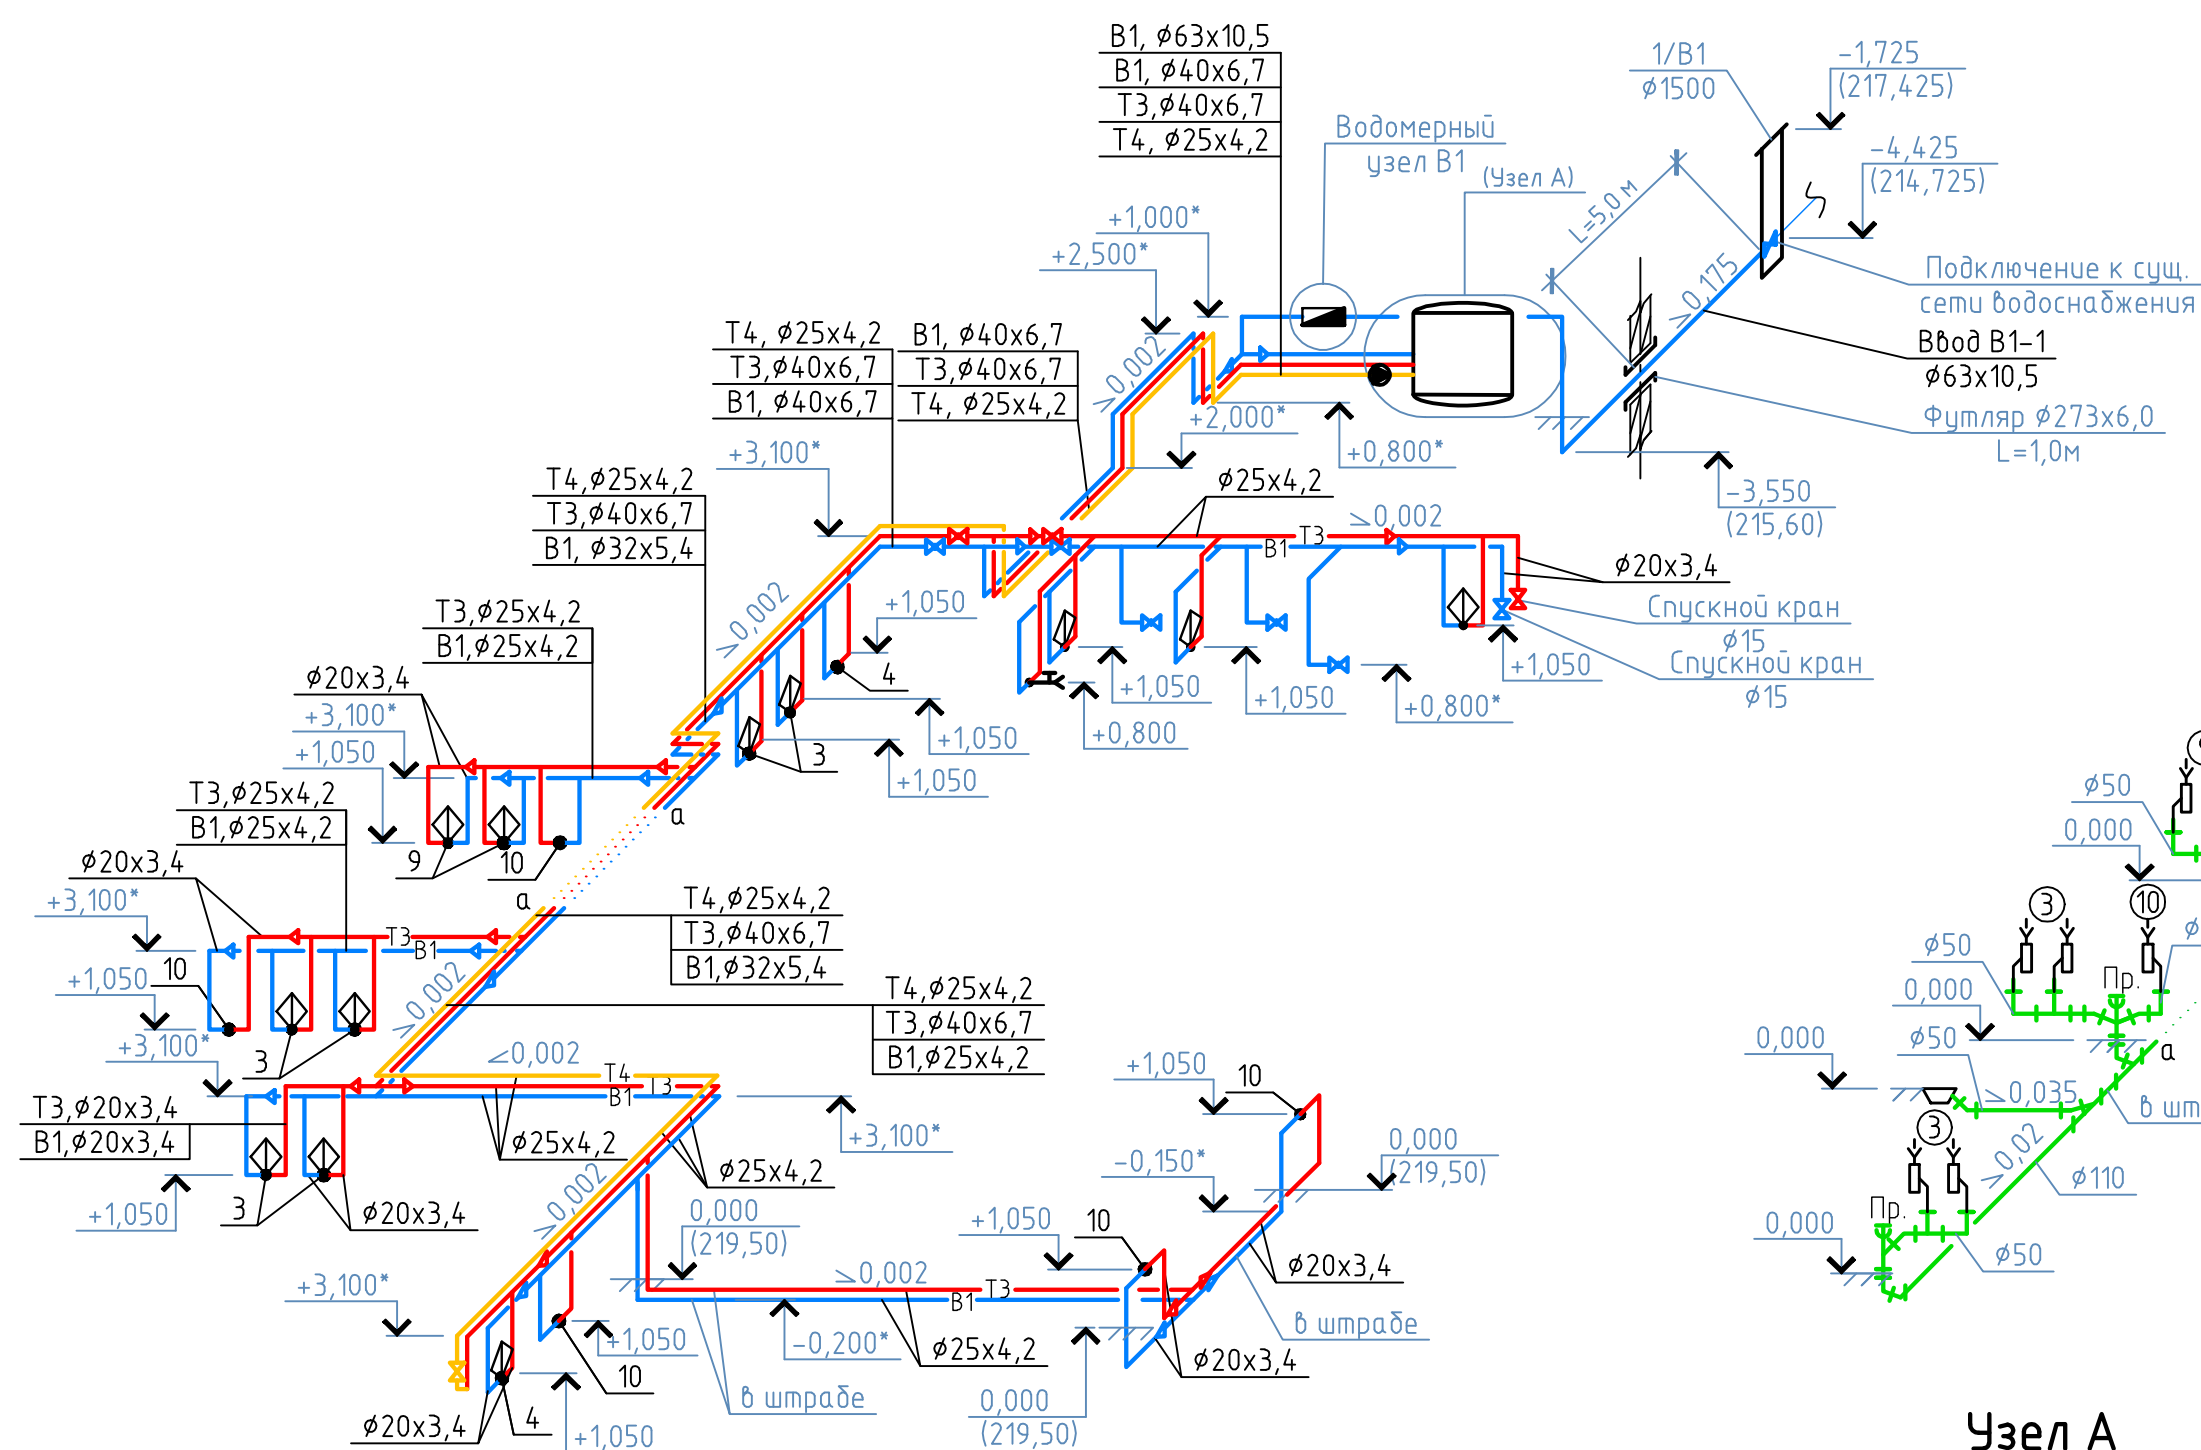


Водомерный узел В1




Узел А
(схема обвязки водонагревателя)



K3

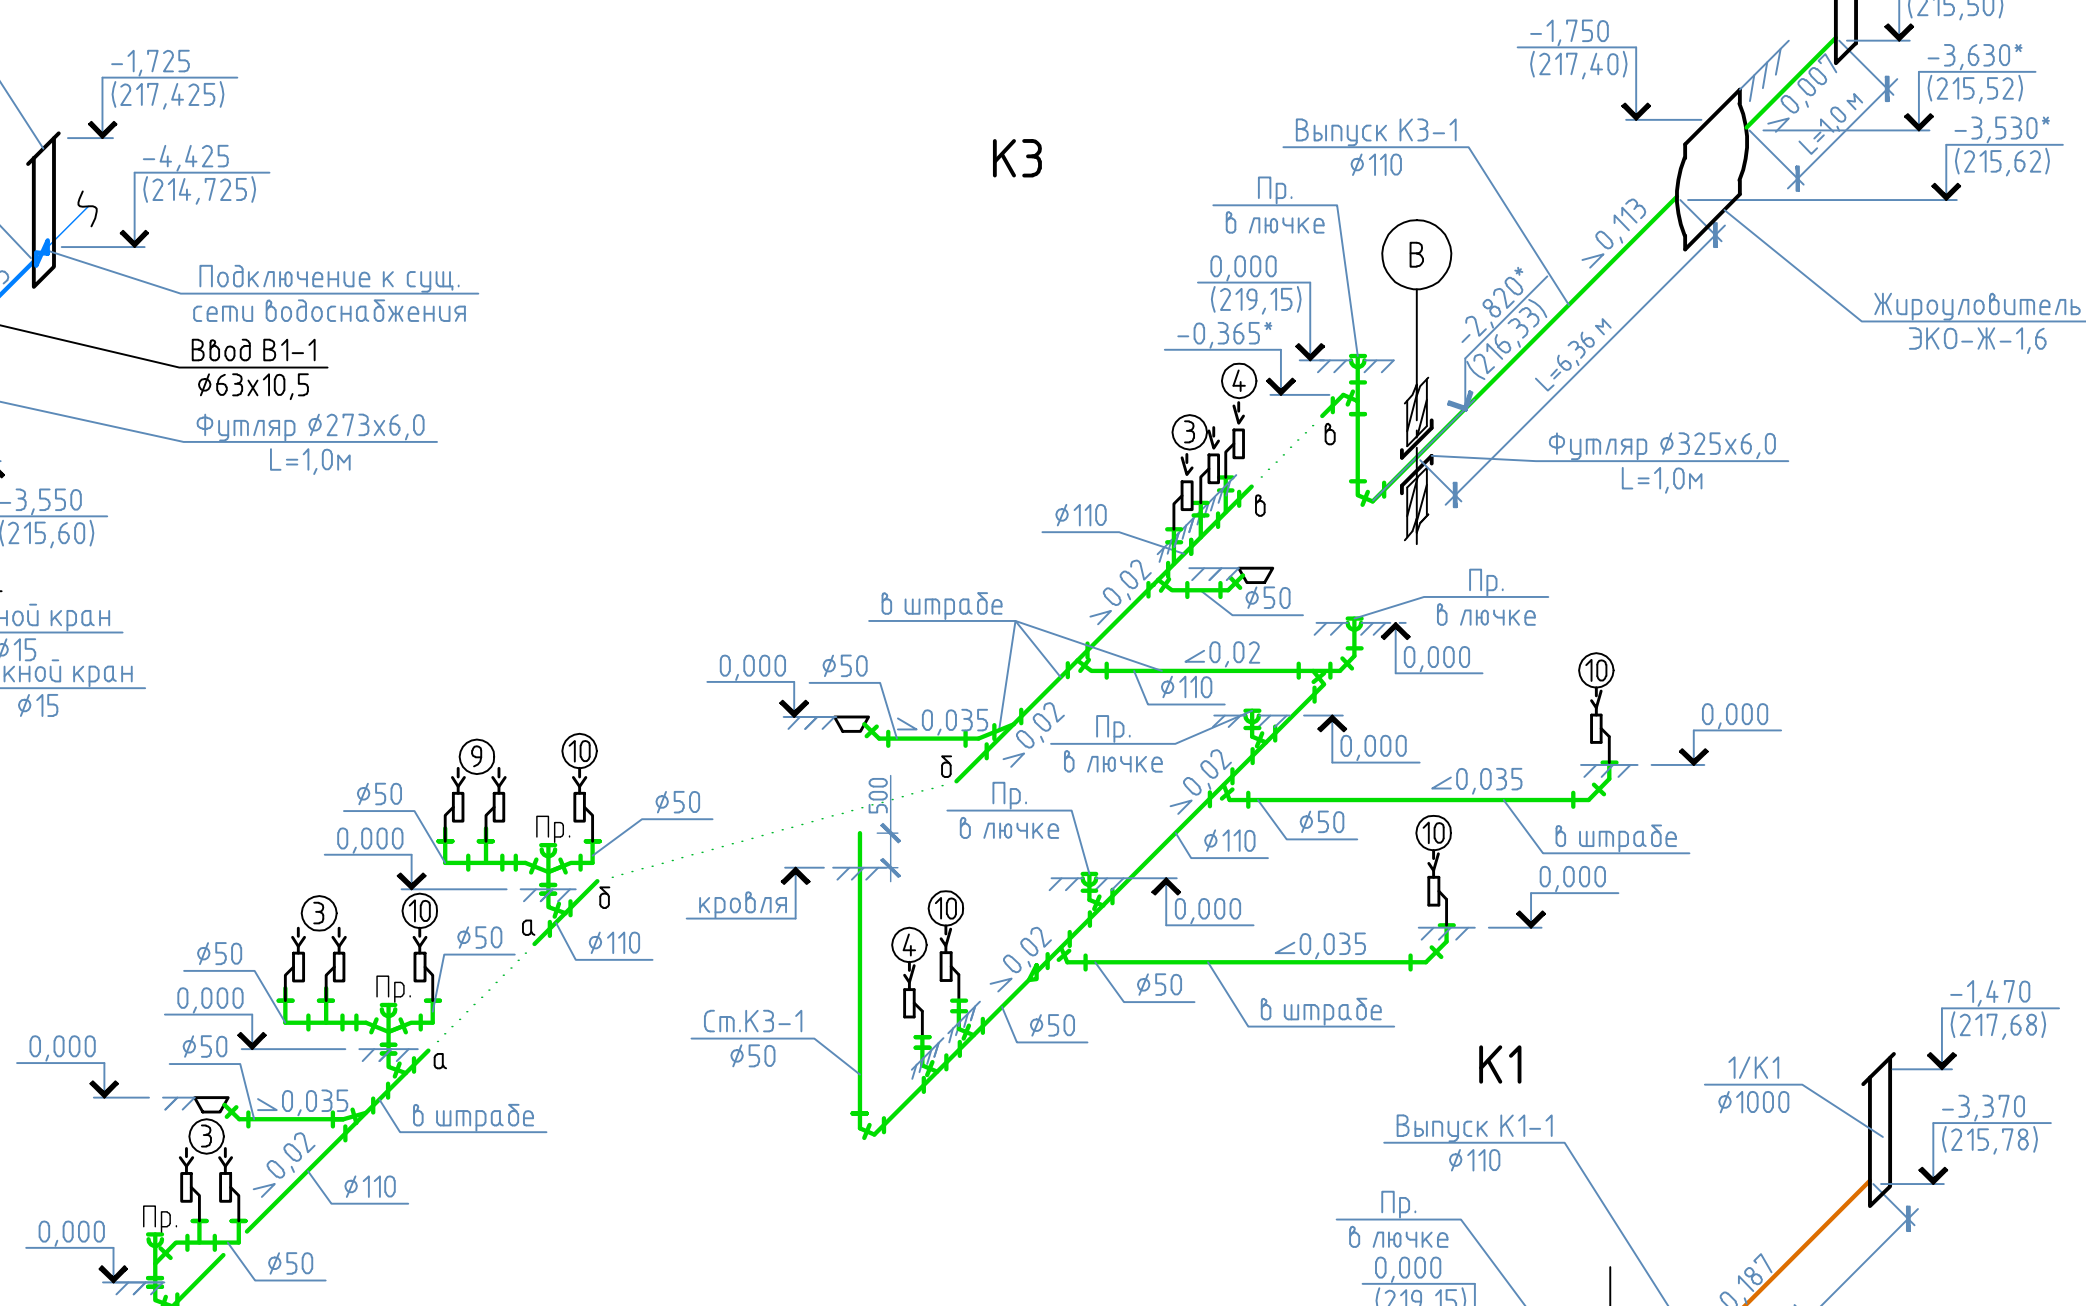

K1

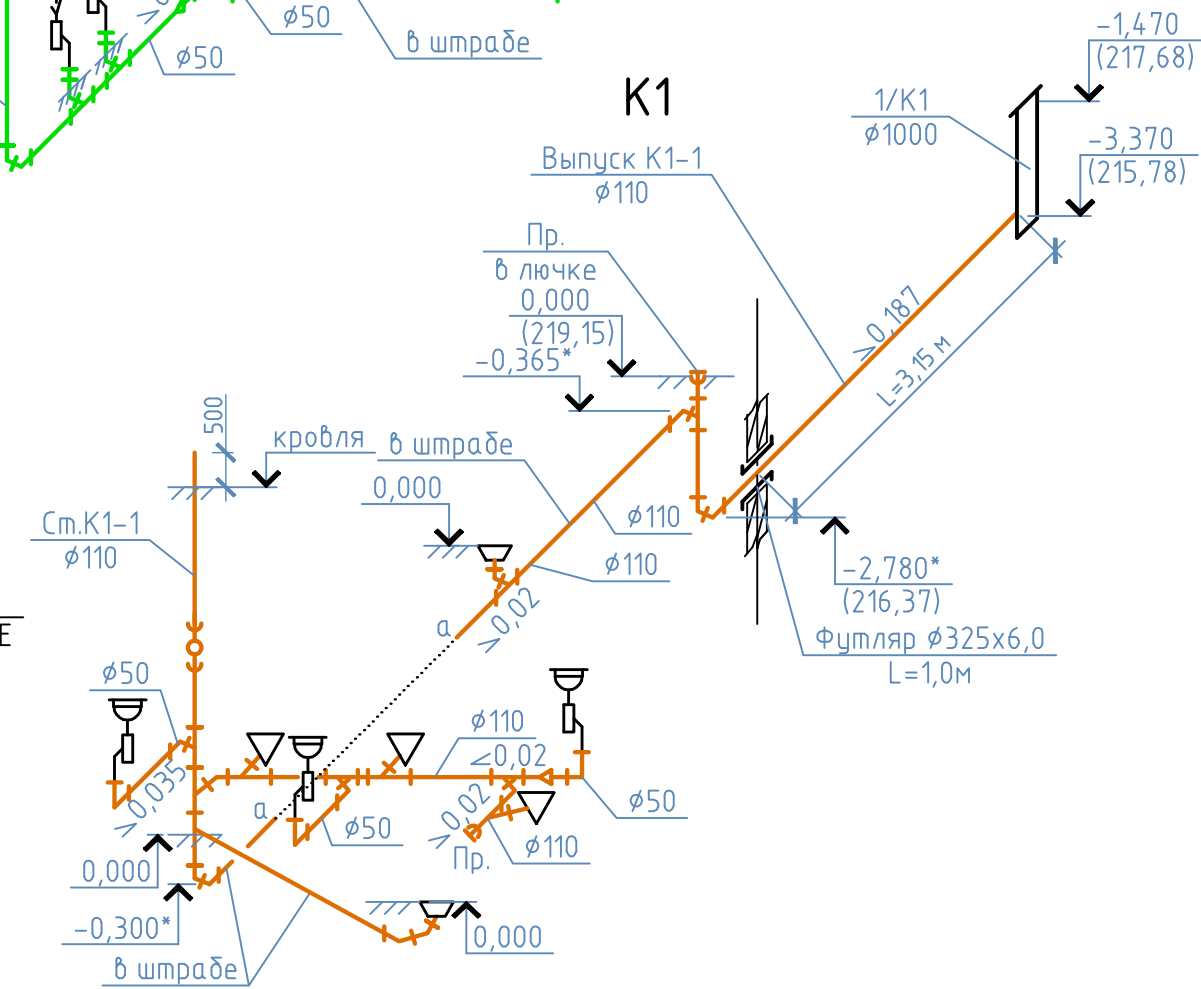

Примечания:

- 1 Перечень чертежей, условные обозначения и общие указания см. лист "Общие данные".
- 2 На схемах систем В1, Т3, Т4 отметки даны по осям трубопроводов, на схемах систем К1, К3 – по лоткам трубопроводов.
- 3 Трубопроводы систем В1, Т3 и Т4 прокладываются с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств.
- 4 Самотечная канализация прокладывается с минимальными уклонами:
для диаметра 50мм – 0,035, для диаметра 110мм – 0,02.
- 5 Отметки со знаком "*" – уточнить по месту.
- 6 Позиции технологического оборудования – смотри ш.1516-01-ВК, лист 2.

Изм.	Колуч.	Лист	Г. док.	Подп.	Дата	Кафе в районе городского парка г. Осинники Кемеровской области			
ГИП						Кафе	Стадия	Лист	Листов
Рук. группы							Р	3	3
Провер.									
Разраб.									
Н.контр.						Схемы систем В1, Т3, Т4, К1, К3. Водомерный узел В1. Узел А (схема обвязки водонагревателя)			

Формат

A2