


Объект: Газоснабжение жилого дома


Параметр	Исходные данные	ЭС-ШУУРГ-2-100
Узел учета расхода газа		СГ-ЭКВз-Р-0,2-100/1,6 (1:160) на базе RVG-G65 с корректором ЕК-270
Рвх. МПа	0,002	
Qmax, нм³/ч	58,73	100 при Р=0,002 МПа
Qmin, нм³/ч	0,25	0,64 при Р=0,002 МПа

## Габаритные размеры



\*одностороннее обслуживание  
шкаф с утеплением и электрообогревом

1-вход газа (Ду50); 2-выход газа (Ду50); 3-продувочный патрубок (Ду20); 4-ввод электрокабеля; 5-отсек КИПиА; 6-вентиляционная решетка.

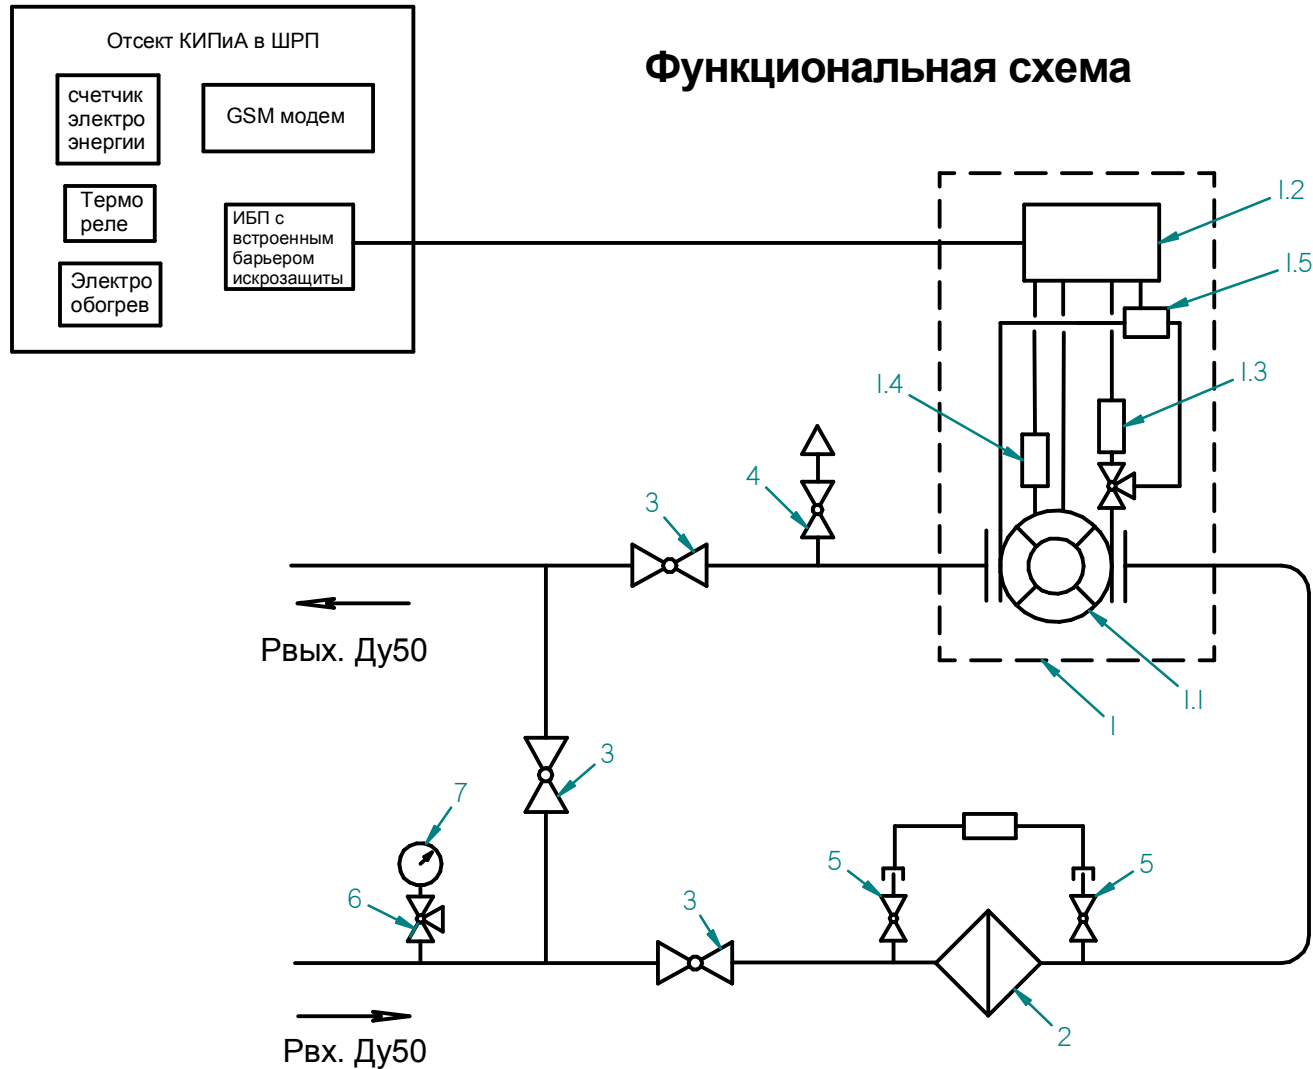

1-узел учета расхода газа СГ-ЭКВз-Р-0,2-100/1,6 (1:160) в составе: 1.1-счетчик газа ротационный RVG-G65, 1.2-корректор ЕК-270, 1.3-преобразователь давления МИДА-ДА-14 (0,08-0,2 МПа), 1.4-преобразователь температуры ТПТ-17-1, 1.5-преобразователь перепада давления МИДА-ДА (4 кПа), 2-фильтр газа ФГ-50 (Ду50) с ИПД; 3-кран шаровой (Ду50); 4-кран шаровой (Ду20); 5-кран шаровой (Ду15); 6-кран под манометр; 7-напоромер 4 кПа.